Rappresentazione aree di danno - FLASH-FIRE- classe atmosferica D5 valutato sulla base del D.M.A. 15/05/1996 ai fini della categorizzazione del territorio

Rappresentazione delle aree di danno - FLASH FIRE - classe atmosferica D3,5 - Modello Denz & Crunch (scala 1:1000)

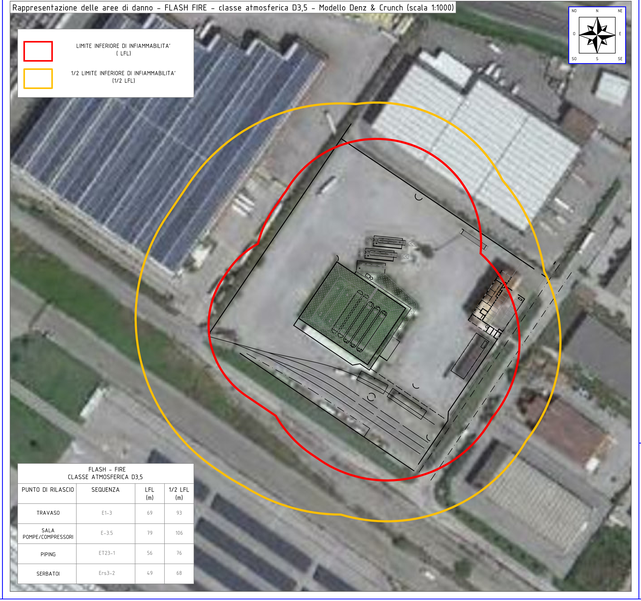

FLASH - FIRE
CLASSE ATMOSFERICA D3,5

PUNTO DI RILASCIO	SEQUENZA	LFL (m)	1/2 LFL (m)
TRAVASO	E1-3	69	93
SALA POMPE/COMPRESSORI	E-3.5	79	106
PIPING	ET23-1	56	76
SERBATOI	Ers3-2	49	68

Rappresentazione delle aree di danno - POOL FIRE - classe atmosferica D3,5 - irraggiamento da pozza (ARAD) (scala 1:1000)

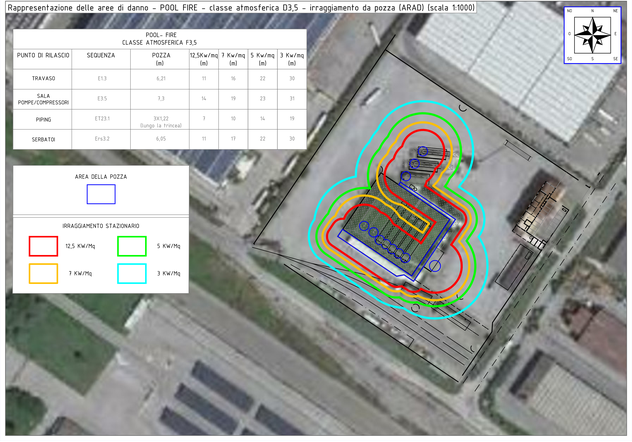

POOL- FIRE
CLASSE ATMOSFERICA F3,5

PUNTO DI RILASCIO	SEQUENZA	POZZA (m)	12,5Kw/mq (m)	7 Kw/mq (m)	5 Kw/mq (m)	3 Kw/mq (m)
TRAVASO	E1.3	6,21	11	16	22	30
SALA POMPE/COMPRESSORI	E3.5	7,3	14	19	23	31
PIPING	ET23.1	3x1,22 (lungo la Princea)	3	10	14	19
SERBATOI	Ers3.2	6,05	11	17	22	30

AREA DELLA POZZA

IRRAGGIAMENTO STAZIONARIO

12,5 KW/MQ — 5 KW/MQ — 7 KW/MQ — 3 KW/MQ

Rappresentazione delle aree di danno - JET FIRE - classe atmosferica D3,5 - irraggiamento da jet (ARAD) (scala 1:1000)

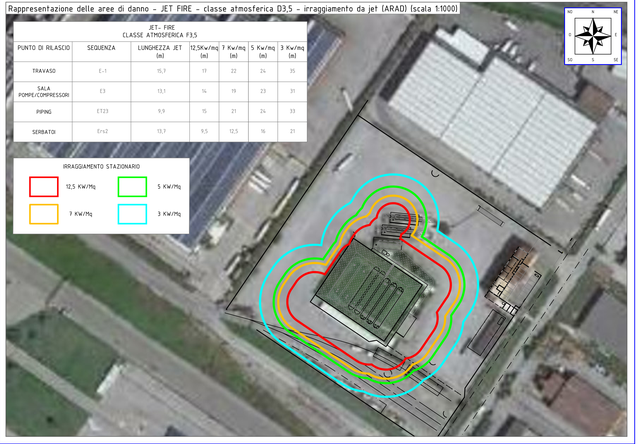

JET- FIRE
CLASSE ATMOSFERICA F3,5

PUNTO DI RILASCIO	SEQUENZA	LUNGHEZZA JET (m)	12,5Kw/mq (m)	7 Kw/mq (m)	5 Kw/mq (m)	3 Kw/mq (m)
TRAVASO	E.-1	15,7	17	22	24	35
SALA POMPE/COMPRESSORI	E3	13,1	14	19	23	31
PIPING	ET23	6,9	15	21	24	33
SERBATOI	Ers2	13,7	9.5	12.5	16	21

IRRAGGIAMENTO STAZIONARIO

12,5 KW/MQ — 5 KW/MQ — 7 KW/MQ — 3 KW/MQ