






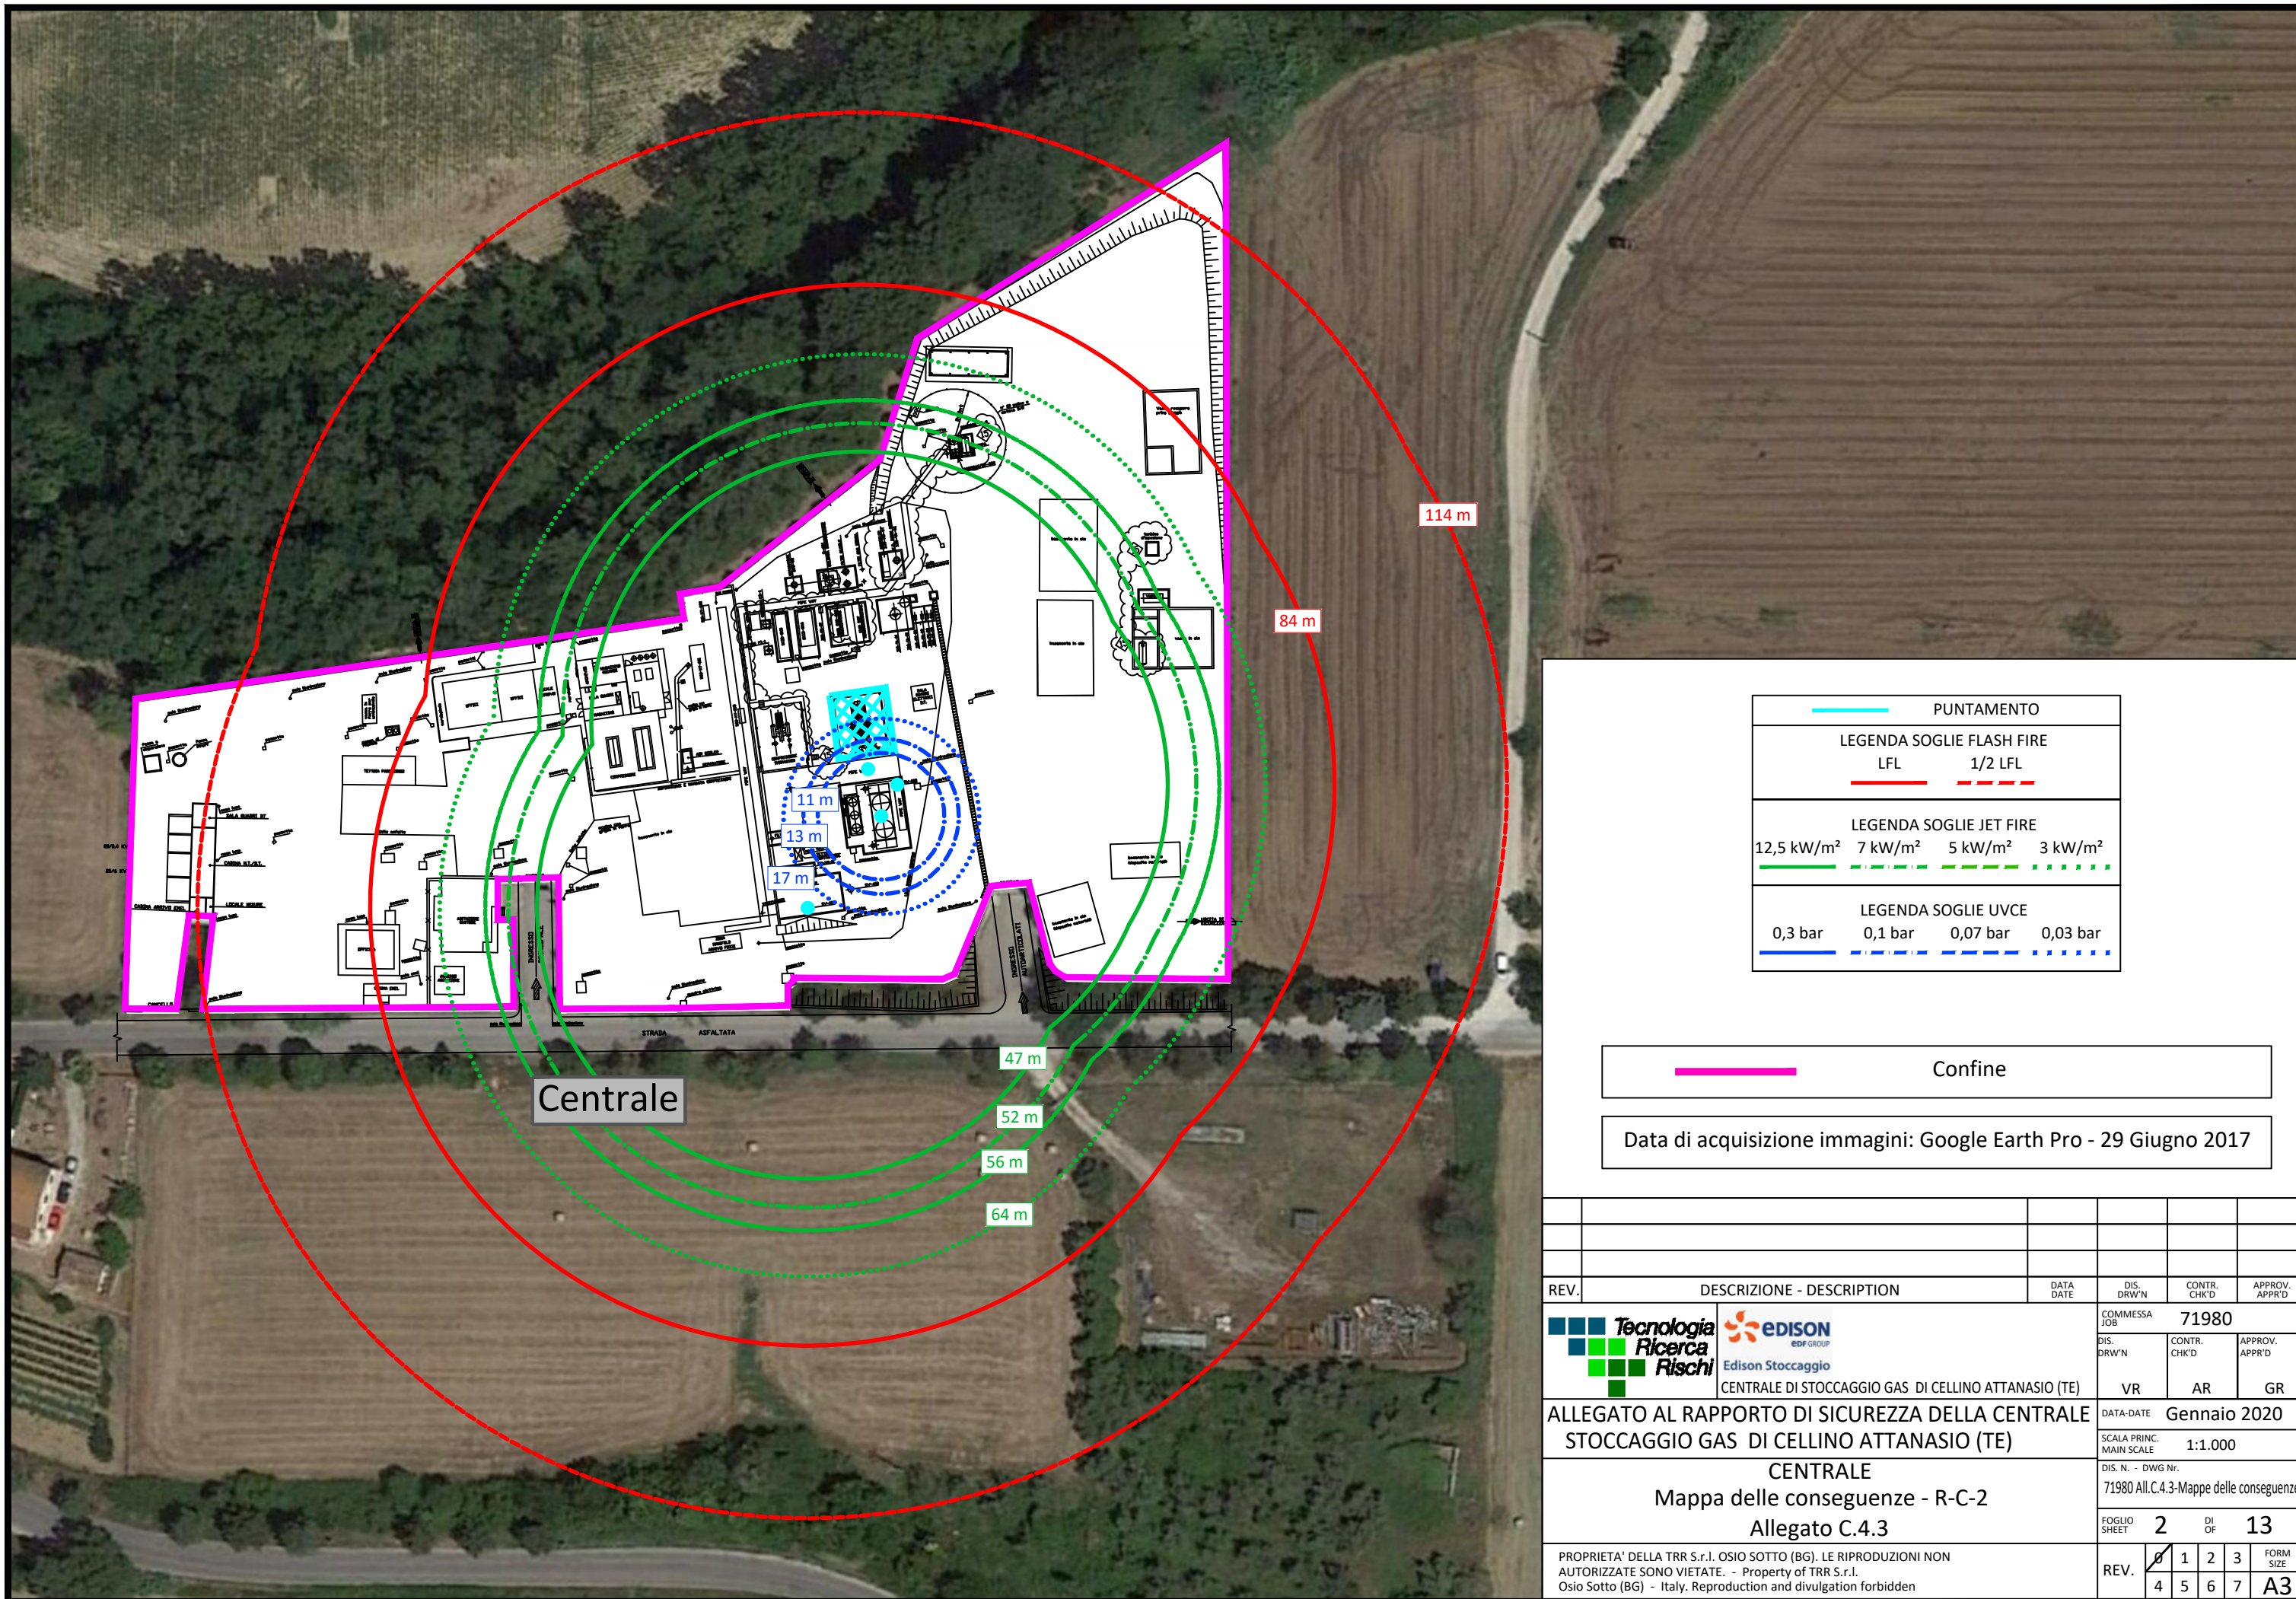
	PUNTAMENTO
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
LFL	1/2 LFL
	
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
12,5 kW/m²	7 kW/m²
	
5 kW/m²	3 kW/m²

 Confine

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017


REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D								
	 		COMMESSA JOB	71980									
	CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D								
			VR	AR	GR								
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DATA-DATE	Gennaio 2020									
CENTRALE			SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:2.500									
Mappa delle conseguenze - R-C-1			DIS. N. - DWG N.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze									
Allegato C.4.3			FOGLIO SHEET	1	DI OF 13								
<small>PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden</small>			REV.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>FORM SIZE</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>A3</td> </tr> </table>	1	2	3	FORM SIZE	4	5	6	A3	
1	2	3	FORM SIZE										
4	5	6	A3										



PUNTAMENTO			
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE			
LFL	1/2 LFL		
LEGENDA SOGLIE JET FIRE			
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²
LEGENDA SOGLIE UVCE			
0,3 bar	0,1 bar	0,07 bar	0,03 bar

Confine
Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

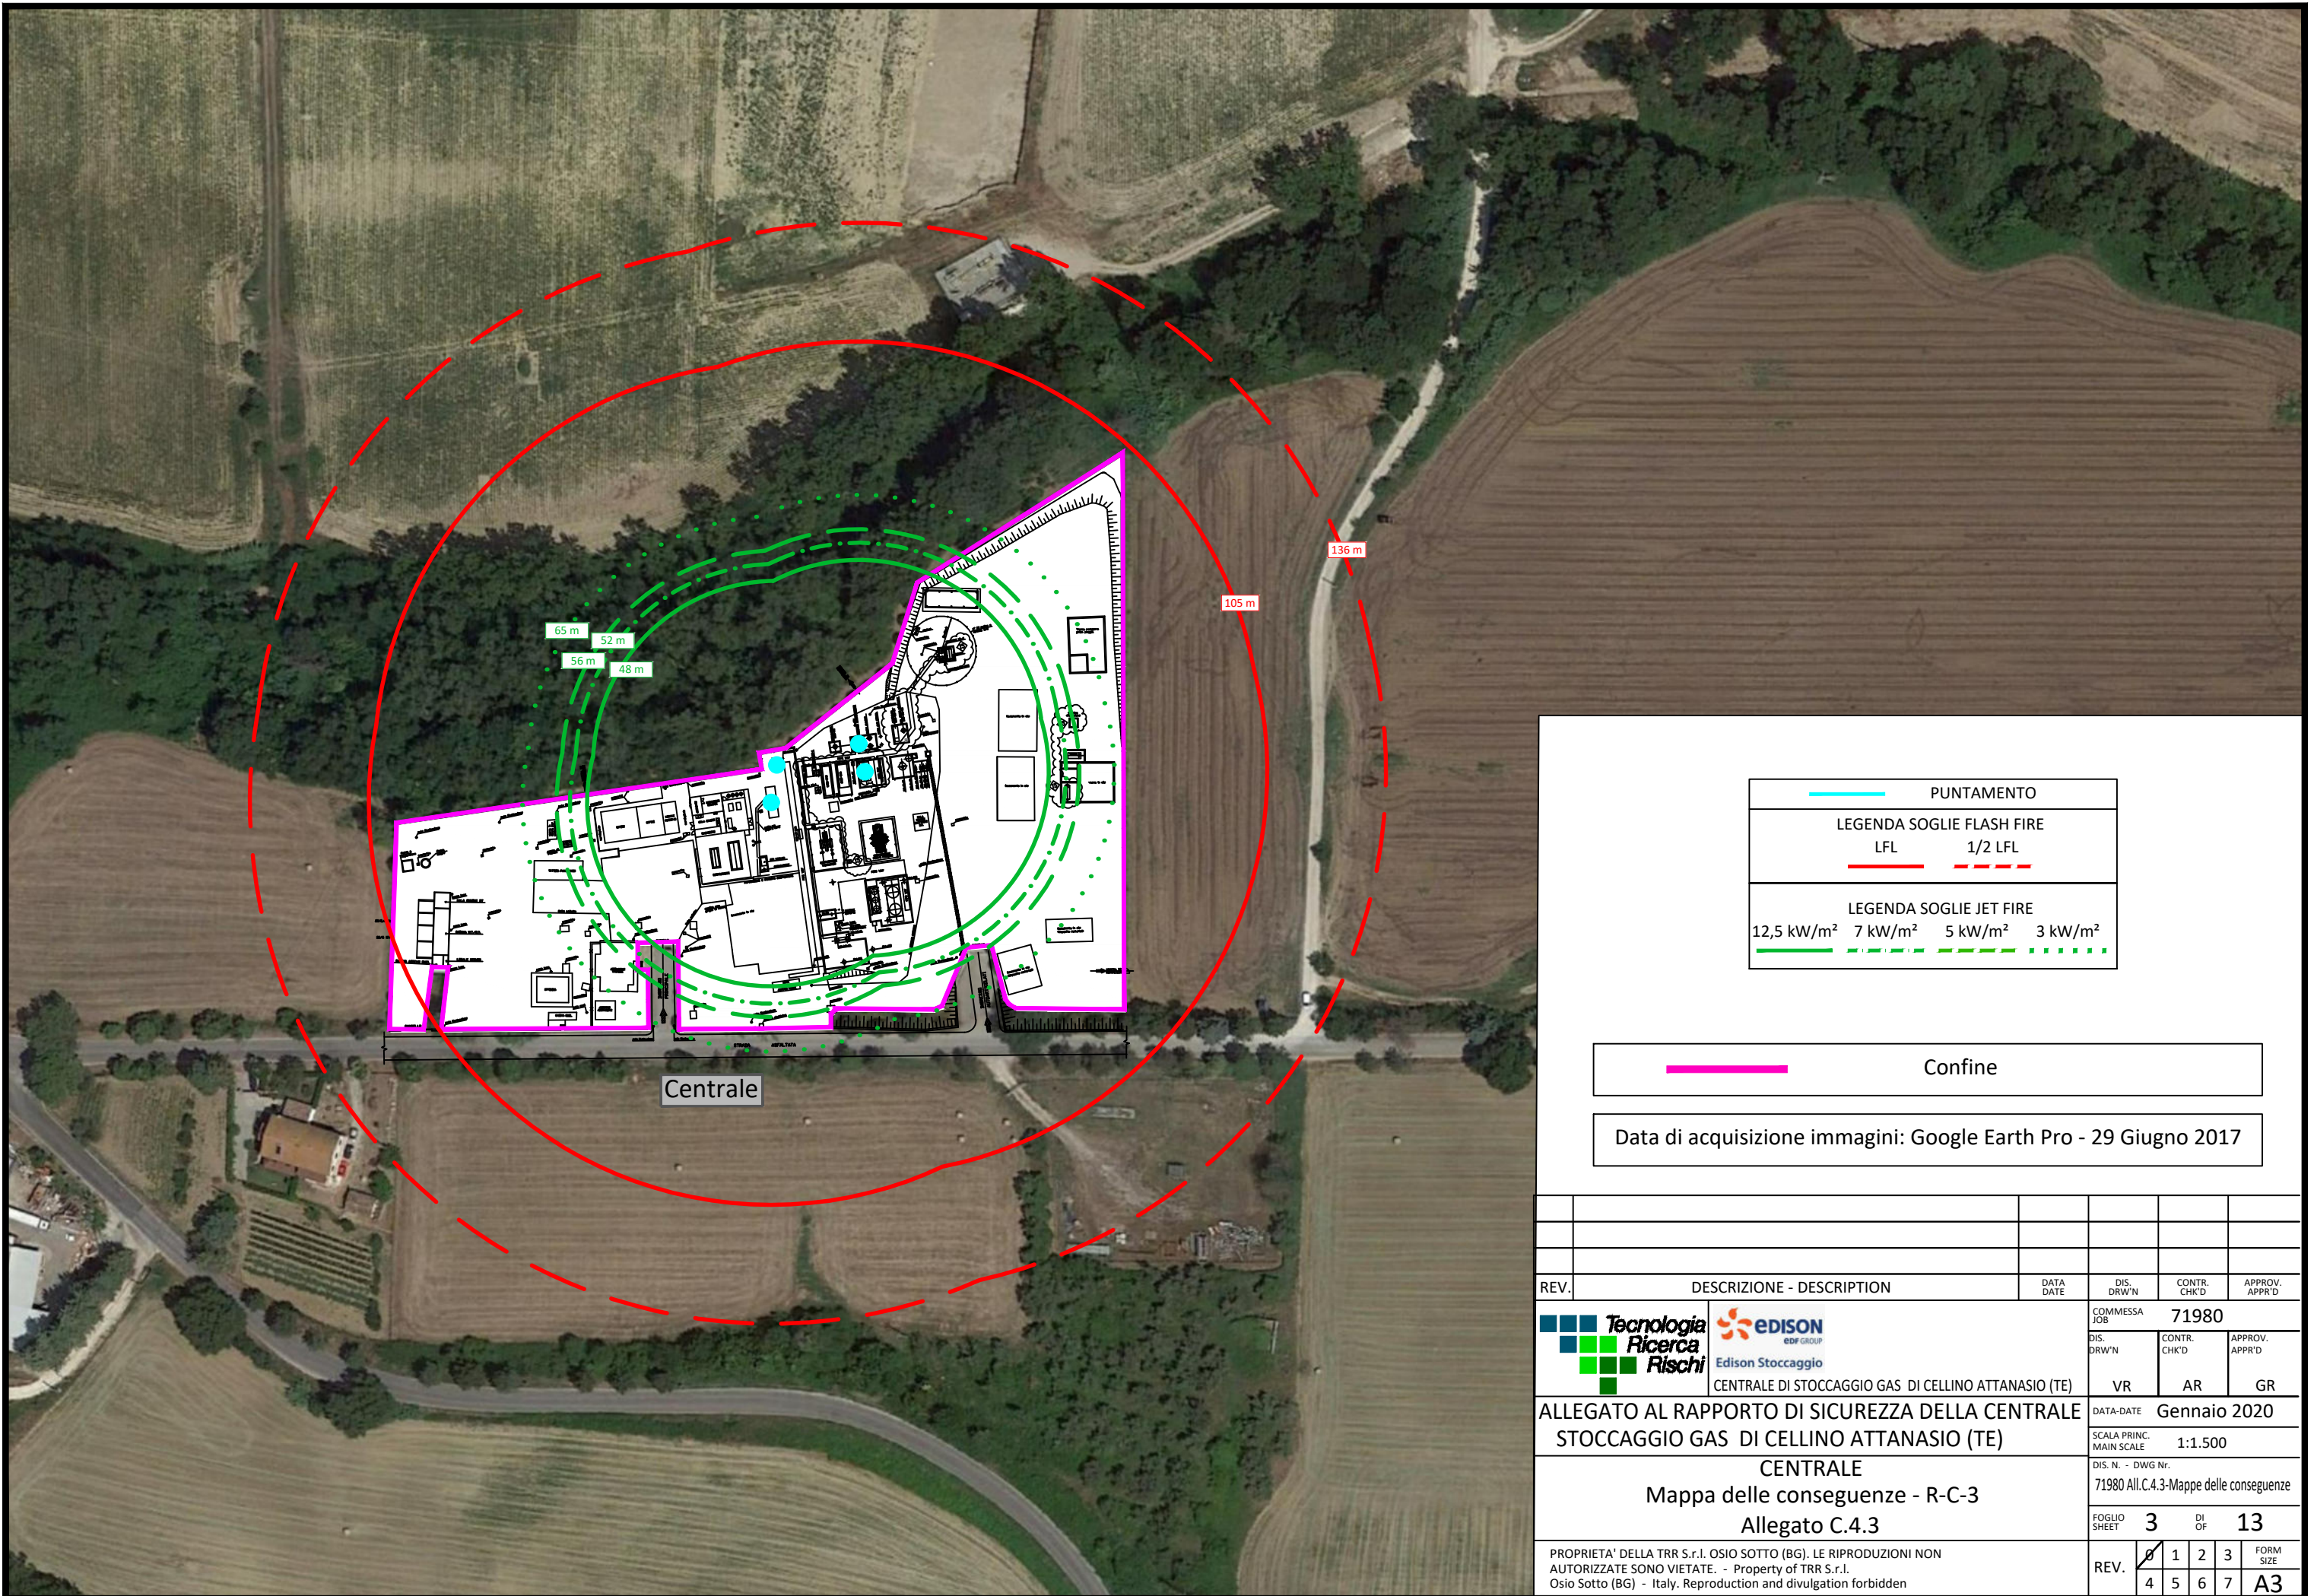

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D									
			COMMESSA JOB		71980									
CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D									
			VR	AR	GR									
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)					DATA-DATE	Gennaio 2020								
CENTRALE					SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:1.000								
Mappa delle conseguenze - R-C-2					DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze								
Allegato C.4.3					FOGLIO SHEET	2 DI OF 13								
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden					REV.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>FORM SIZE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>A3</td> </tr> </table>	1	2	3	FORM SIZE	4	5	6	A3
1	2	3	FORM SIZE											
4	5	6	A3											




PUNTAMENTO	
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
LFL	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
12,5 kW/m ²	7 kW/m ² 5 kW/m ² 3 kW/m ²

Confine

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D							
 			COMMESSA JOB	71980								
CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D							
			VR	AR	GR							
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DATA-DATE	Gennaio 2020								
CENTRALE			SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:1.500								
Mappa delle conseguenze - R-C-3			DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze								
Allegato C.4.3			FOGLIO SHEET	3	DI OF 13							
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden			REV.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>FORM SIZE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>A3</td> </tr> </table>	1	2	3	FORM SIZE	4	5	6	A3
1	2	3	FORM SIZE									
4	5	6	A3									

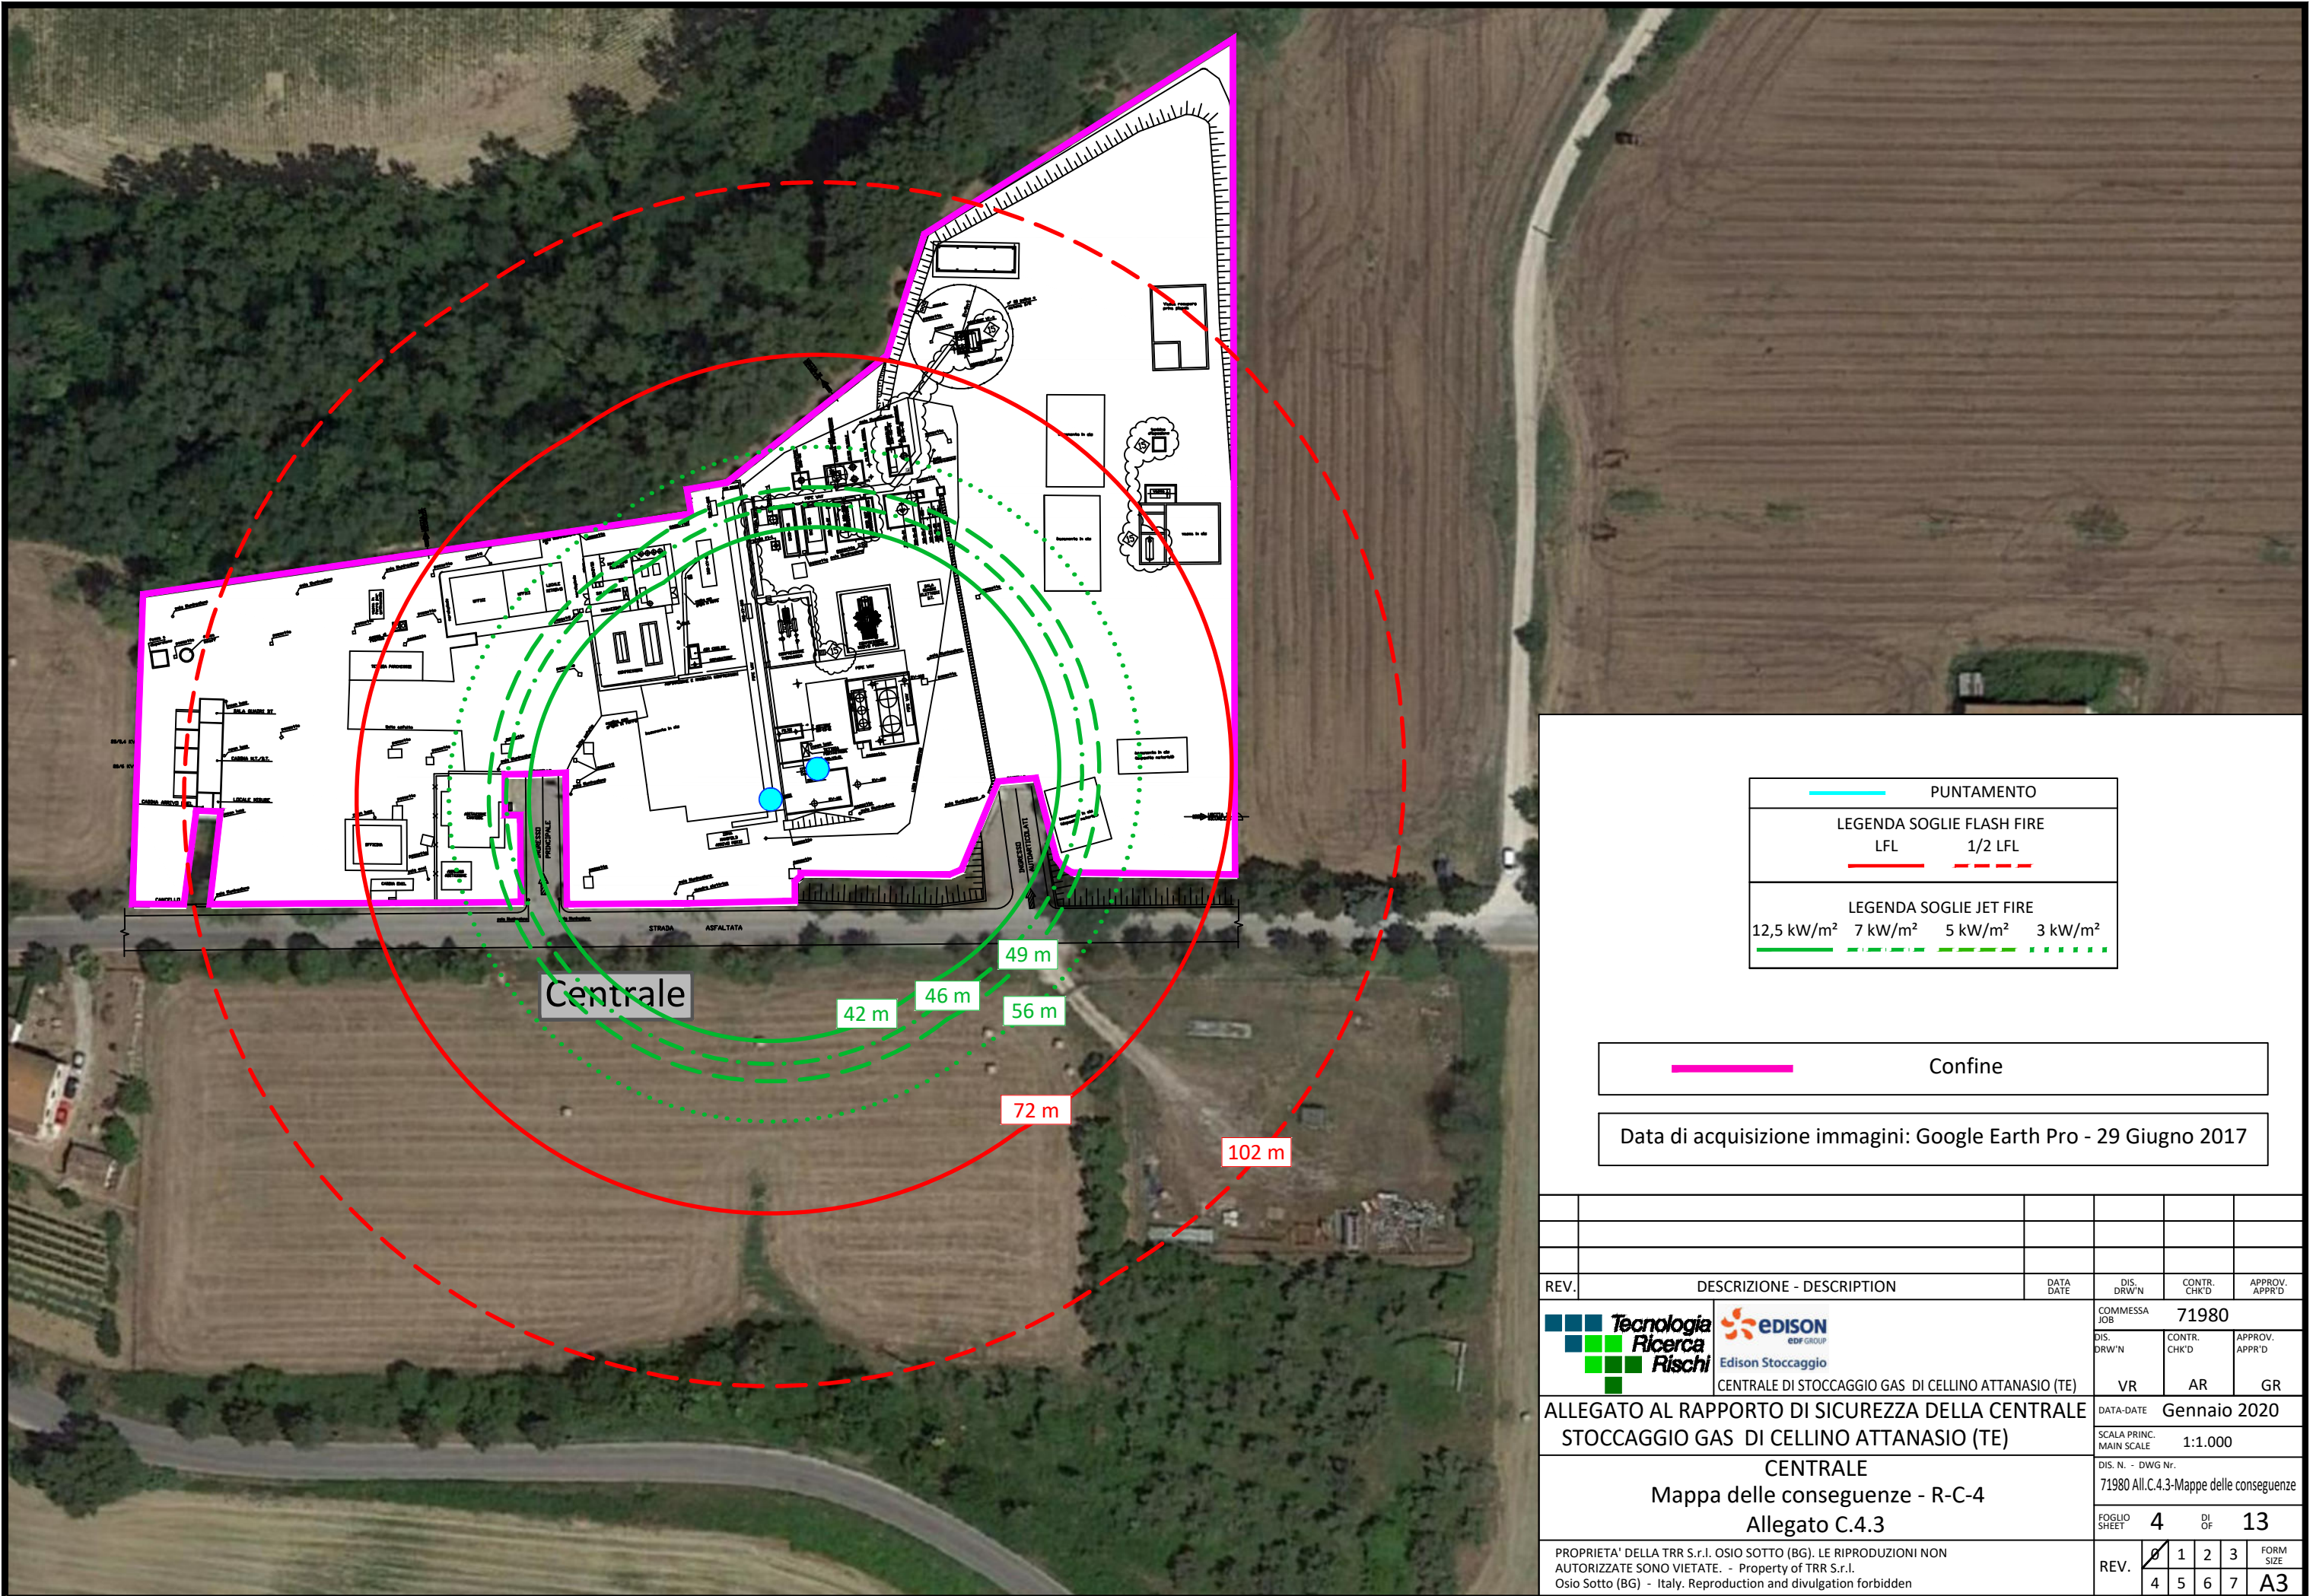


PUNTAMENTO			
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE			
LFL	1/2 LFL		
LEGENDA SOGLIE JET FIRE			
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²

— Confine

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
	CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		VR	AR	GR
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DATA-DATE	COMMESSA JOB 71980		
CENTRALE Mappa delle conseguenze - R-C-4 Allegato C.4.3		SCALA PRINC. MAIN SCALE	DIS. N. - DWG N. 71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
		Foglio SHEET	DI OF		13
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden		REV.	1	2	3
			4	5	6
			7	FORM SIZE A3	

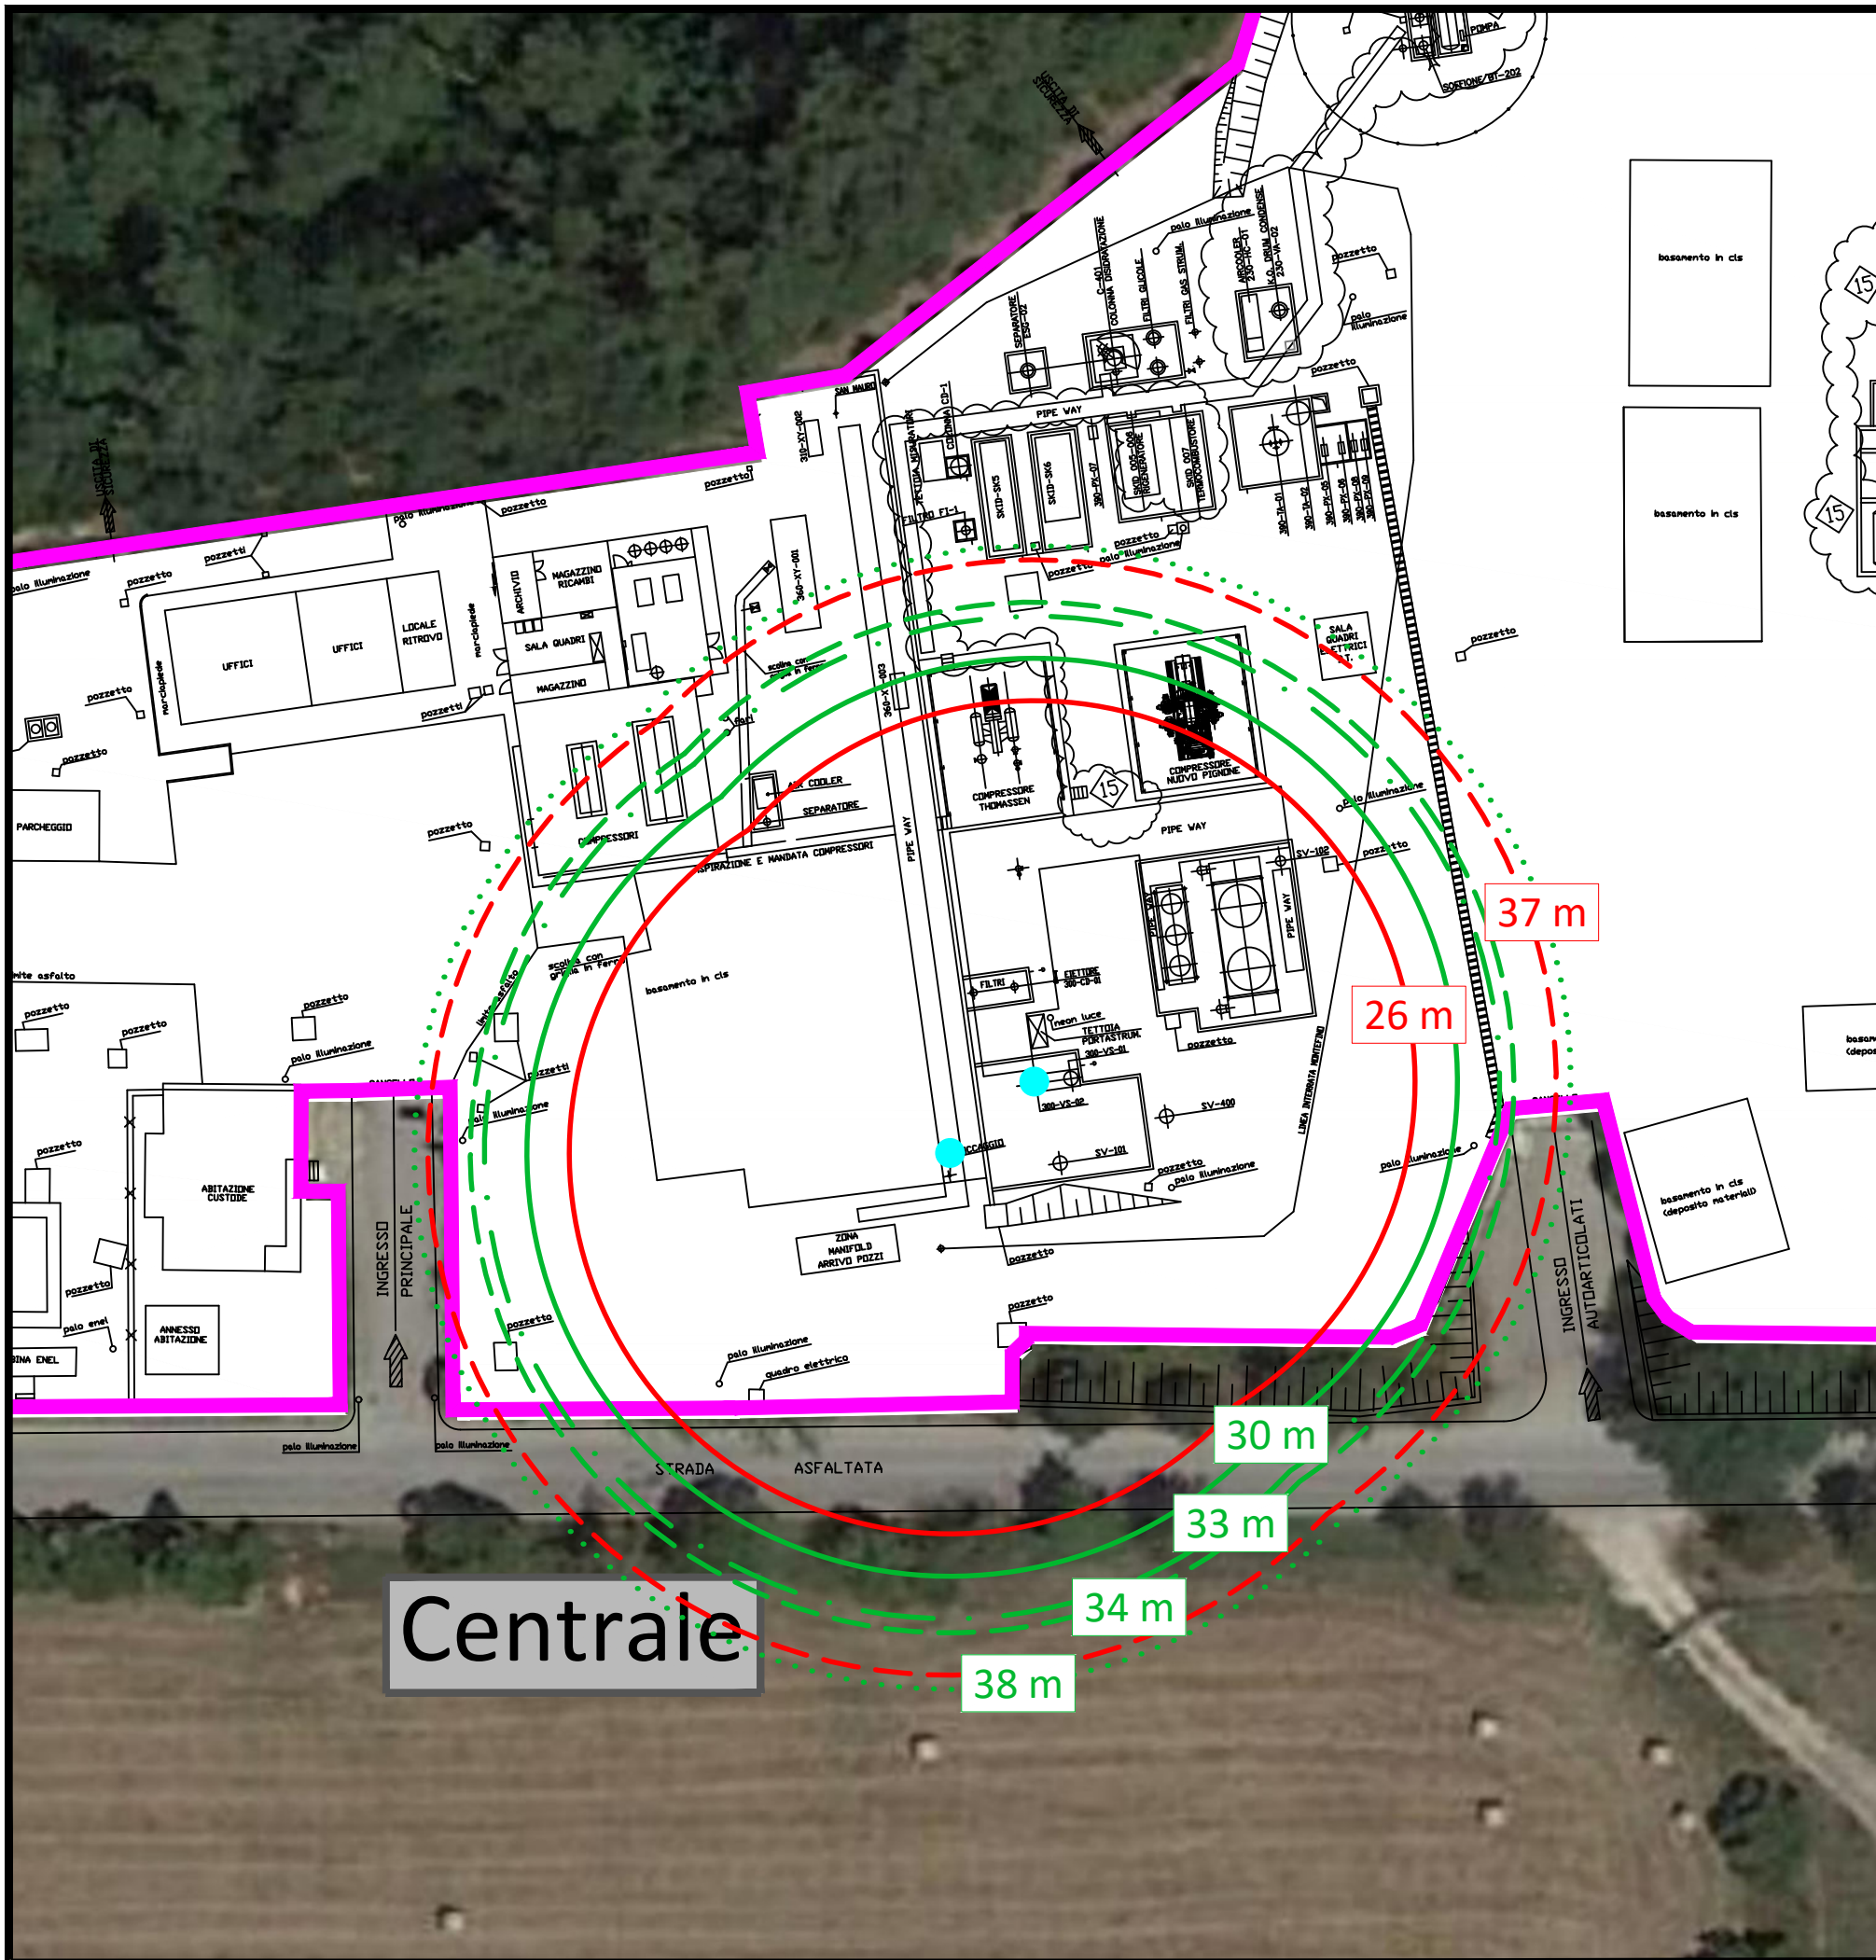


Centrale












	PUNTAMENTO
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
	LFL
	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
	12,5 kW/m ²
	7 kW/m ²
	5 kW/m ²
	3 kW/m ²


Confine

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017


REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
	 Edison Stoccaggio		VR	AR	GR
	CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)				
	ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)	DATA-DATE	Gennaio 2020		
	CENTRALE	SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:500		
	Mappa delle conseguenze - R-C-5	DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
	Allegato C.4.3	FOLGIO SHEET	5	DI OF	13
	PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden	REV.	0	1	2
			3	4	5
			6	7	A3

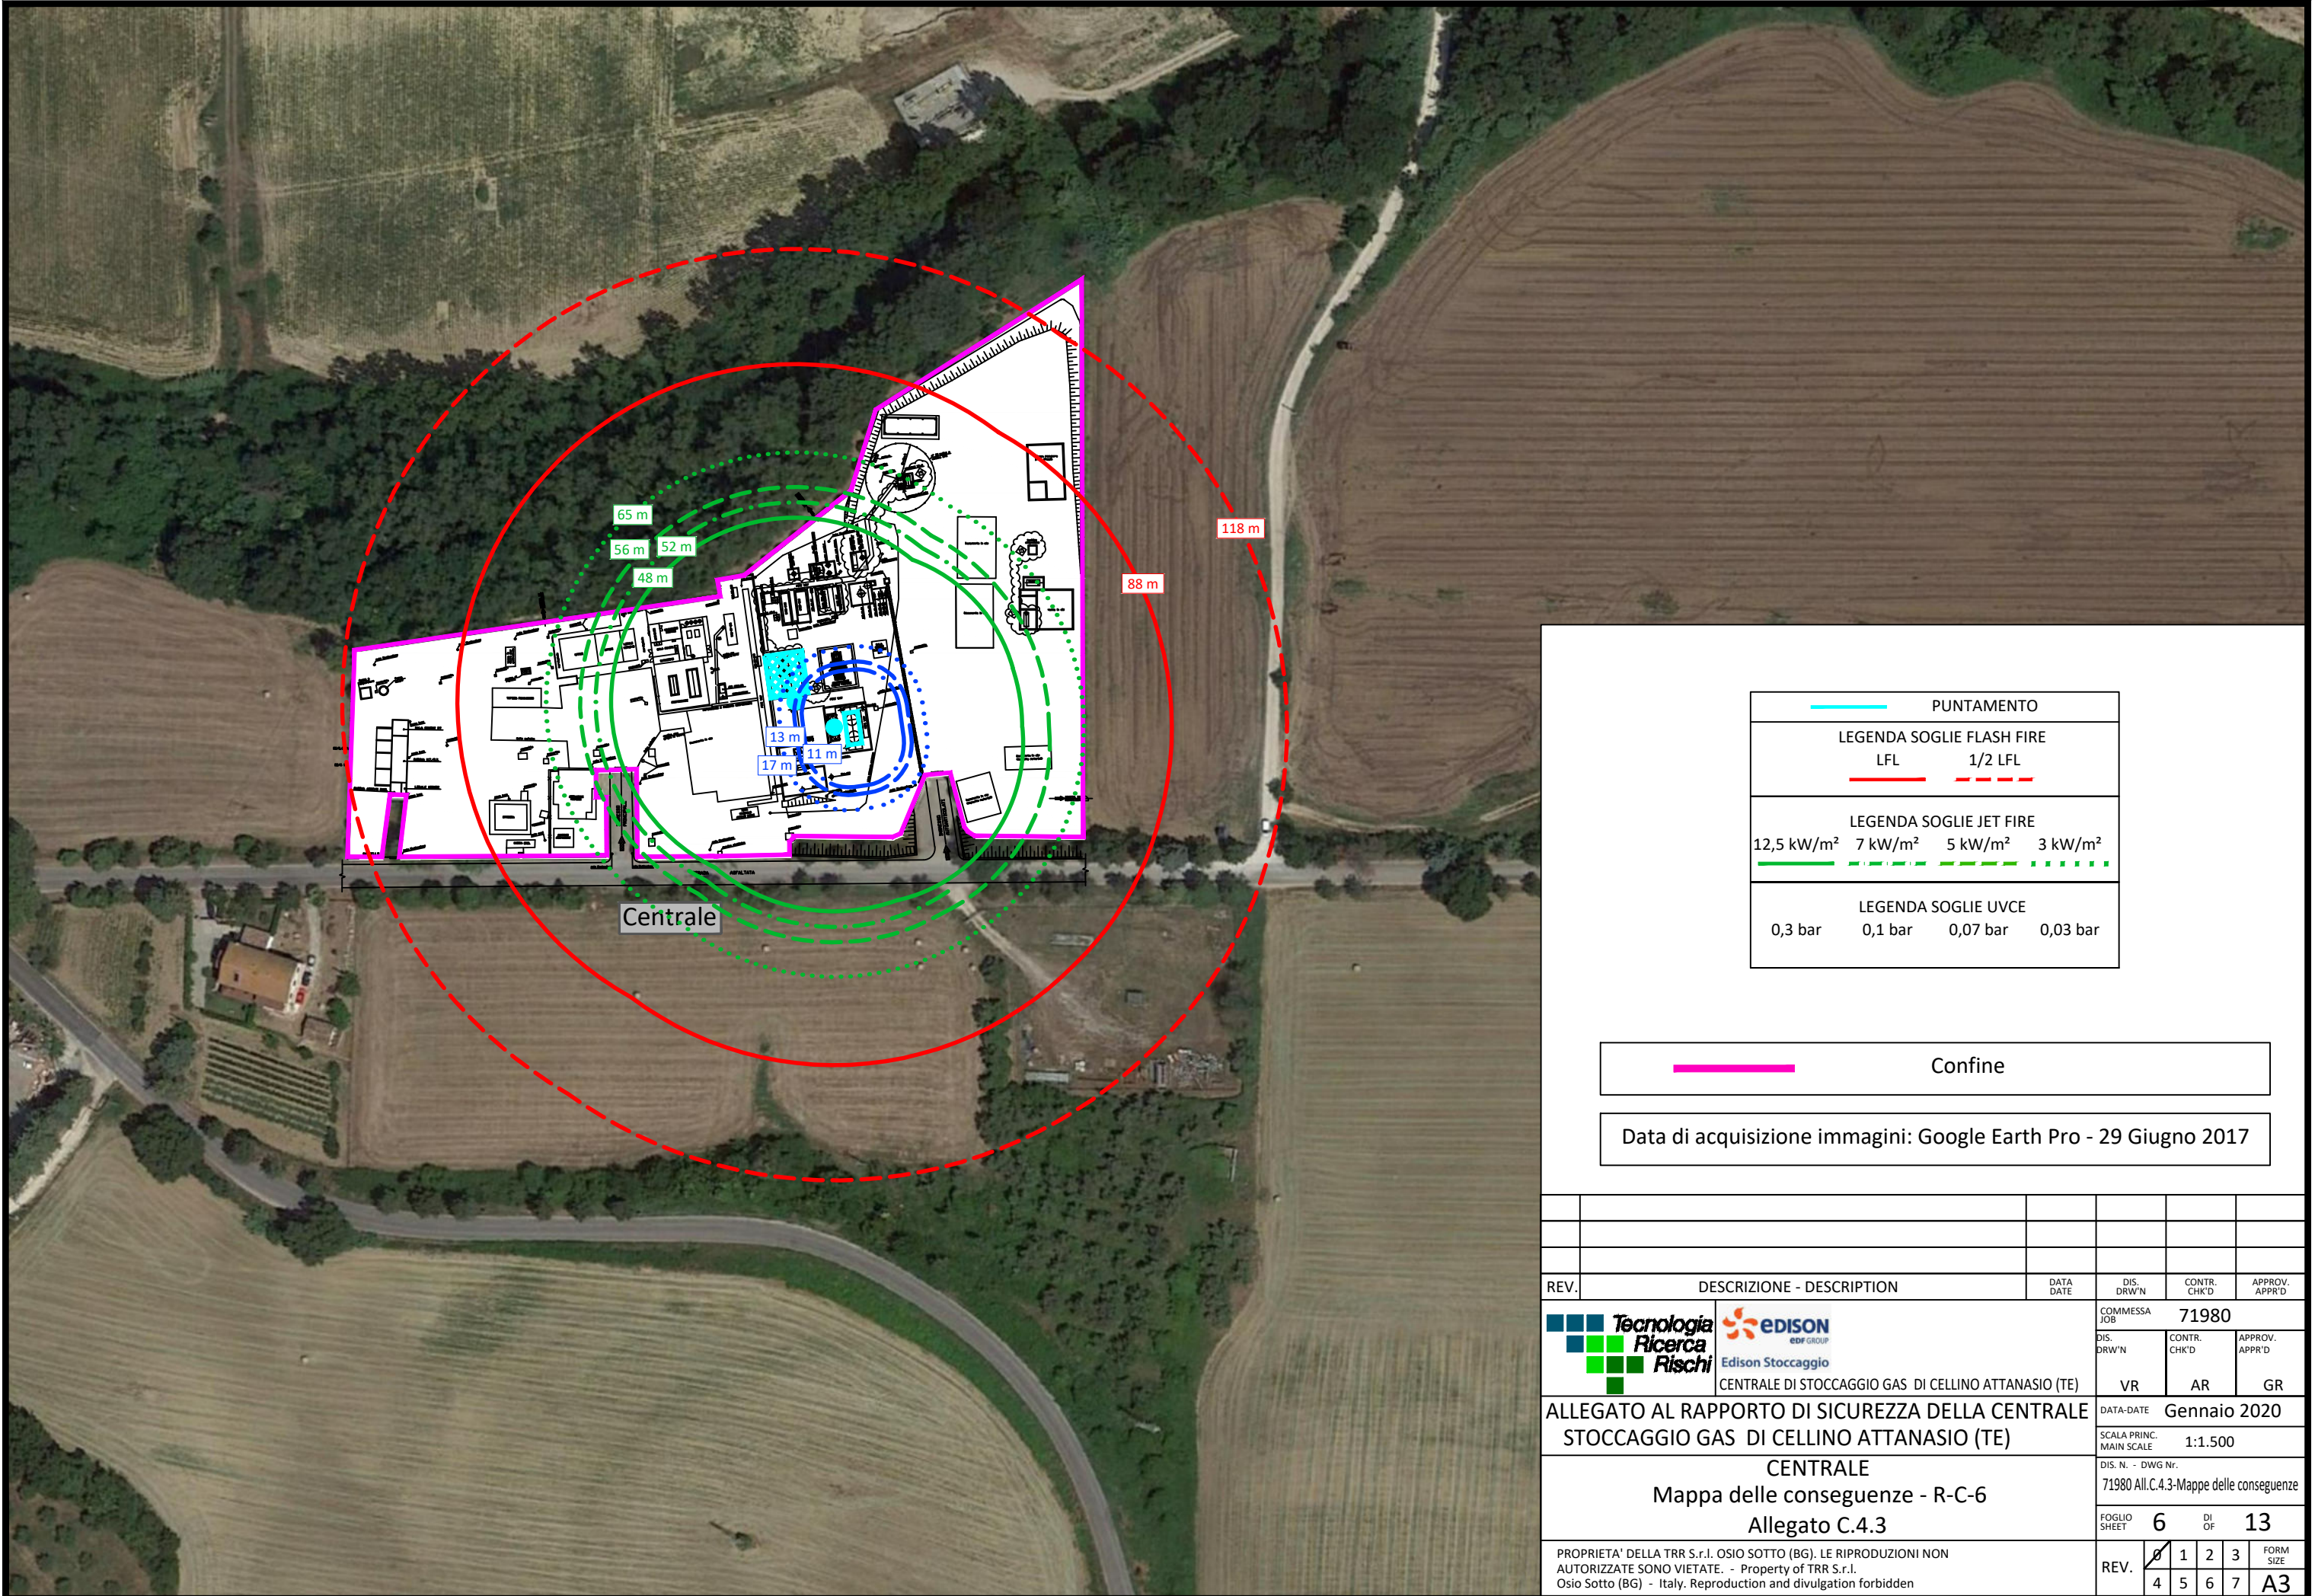


	PUNTAMENTO
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
	LFL
	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
	12,5 kW/m ²
	7 kW/m ²
	5 kW/m ²
	3 kW/m ²
LEGENDA SOGLIE UVCE	
	0,3 bar
	0,1 bar
	0,07 bar
	0,03 bar

 Confine

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
	  Edision Stoccaggio				
	CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		COMMESSA JOB	71980	
			DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			VR	AR	GR
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DATA-DATE	Gennaio 2020	
CENTRALE			SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:1.500	
Mappa delle conseguenze - R-C-6			DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze	
Allegato C.4.3			FOGLIO SHEET	6	DI OF 13
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden			REV.	1 2 3	FORM SIZE
			4 5 6 7	A3	

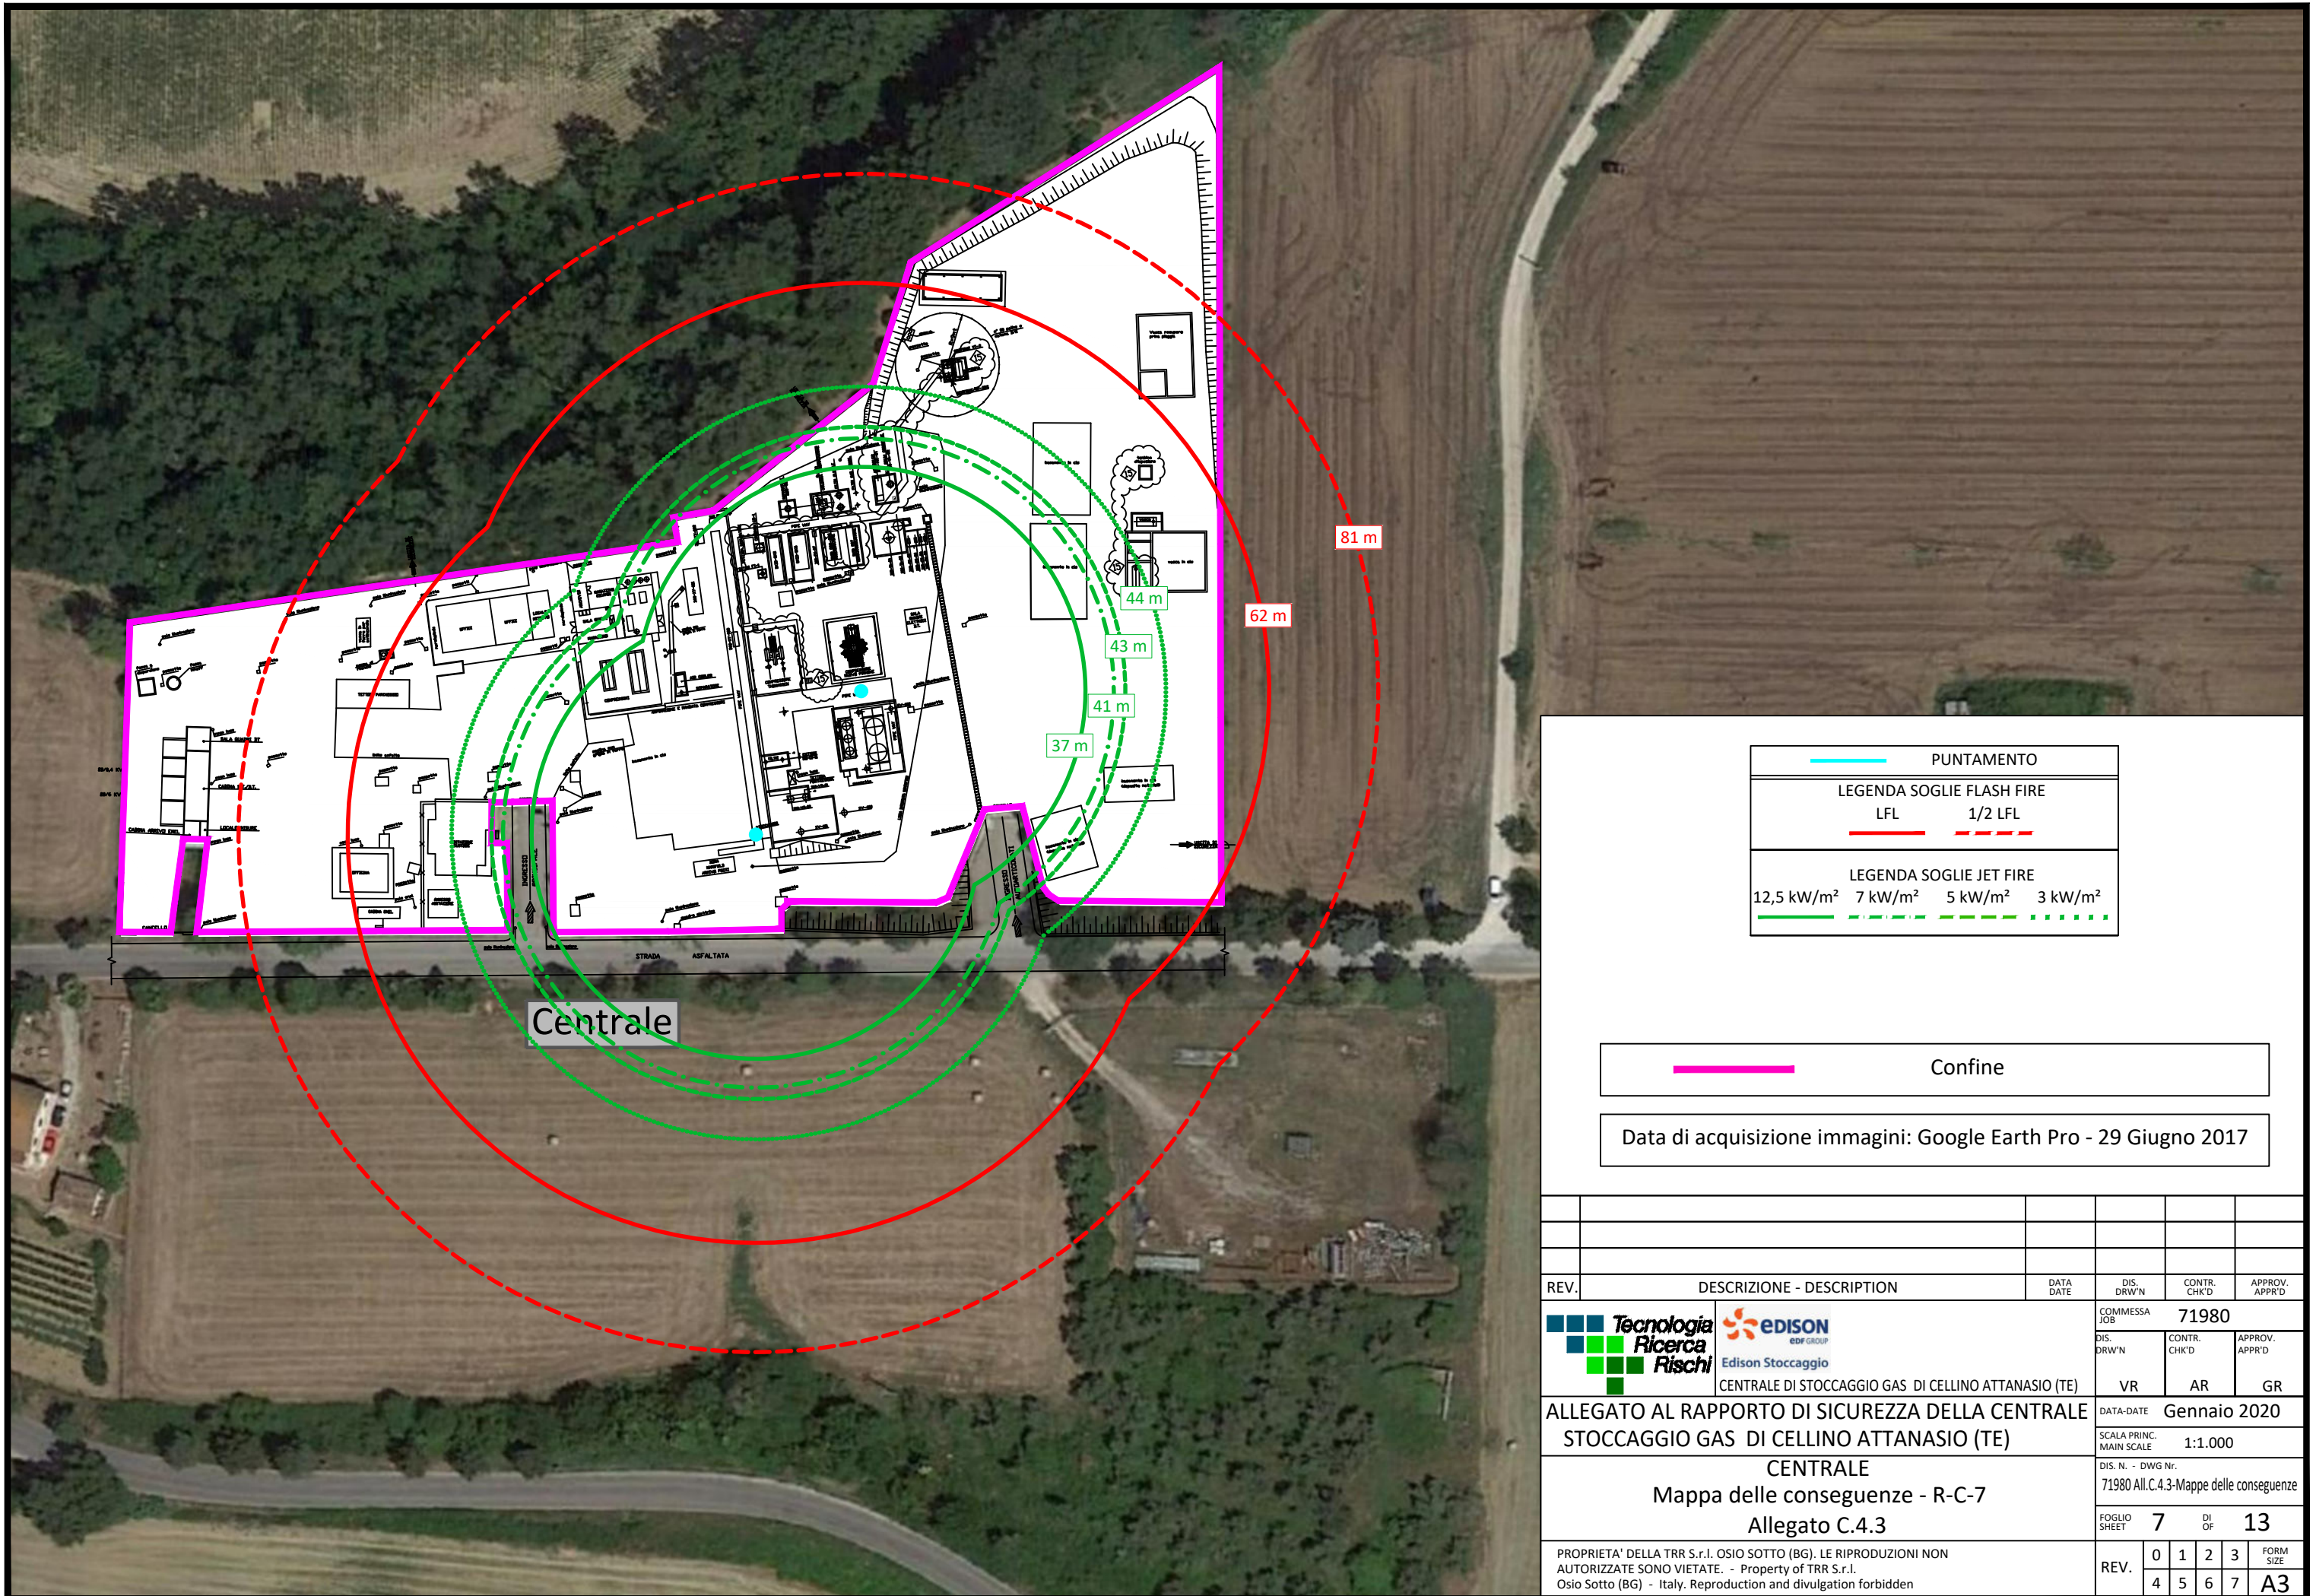


PUNTAMENTO	
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
LFL	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
12,5 kW/m ²	7 kW/m ² 5 kW/m ² 3 kW/m ²

Confine

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			COMMESSA JOB	71980	
			DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			VR	AR	GR
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DATA-DATE	Gennaio 2020		
		SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:1.000		
CENTRALE		DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
Mappa delle conseguenze - R-C-7		FOLLIO SHEET	7	DI OF	13
Allegato C.4.3		REV.	0	1	2
			4	5	6
			7	FORM SIZE	A3
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden					

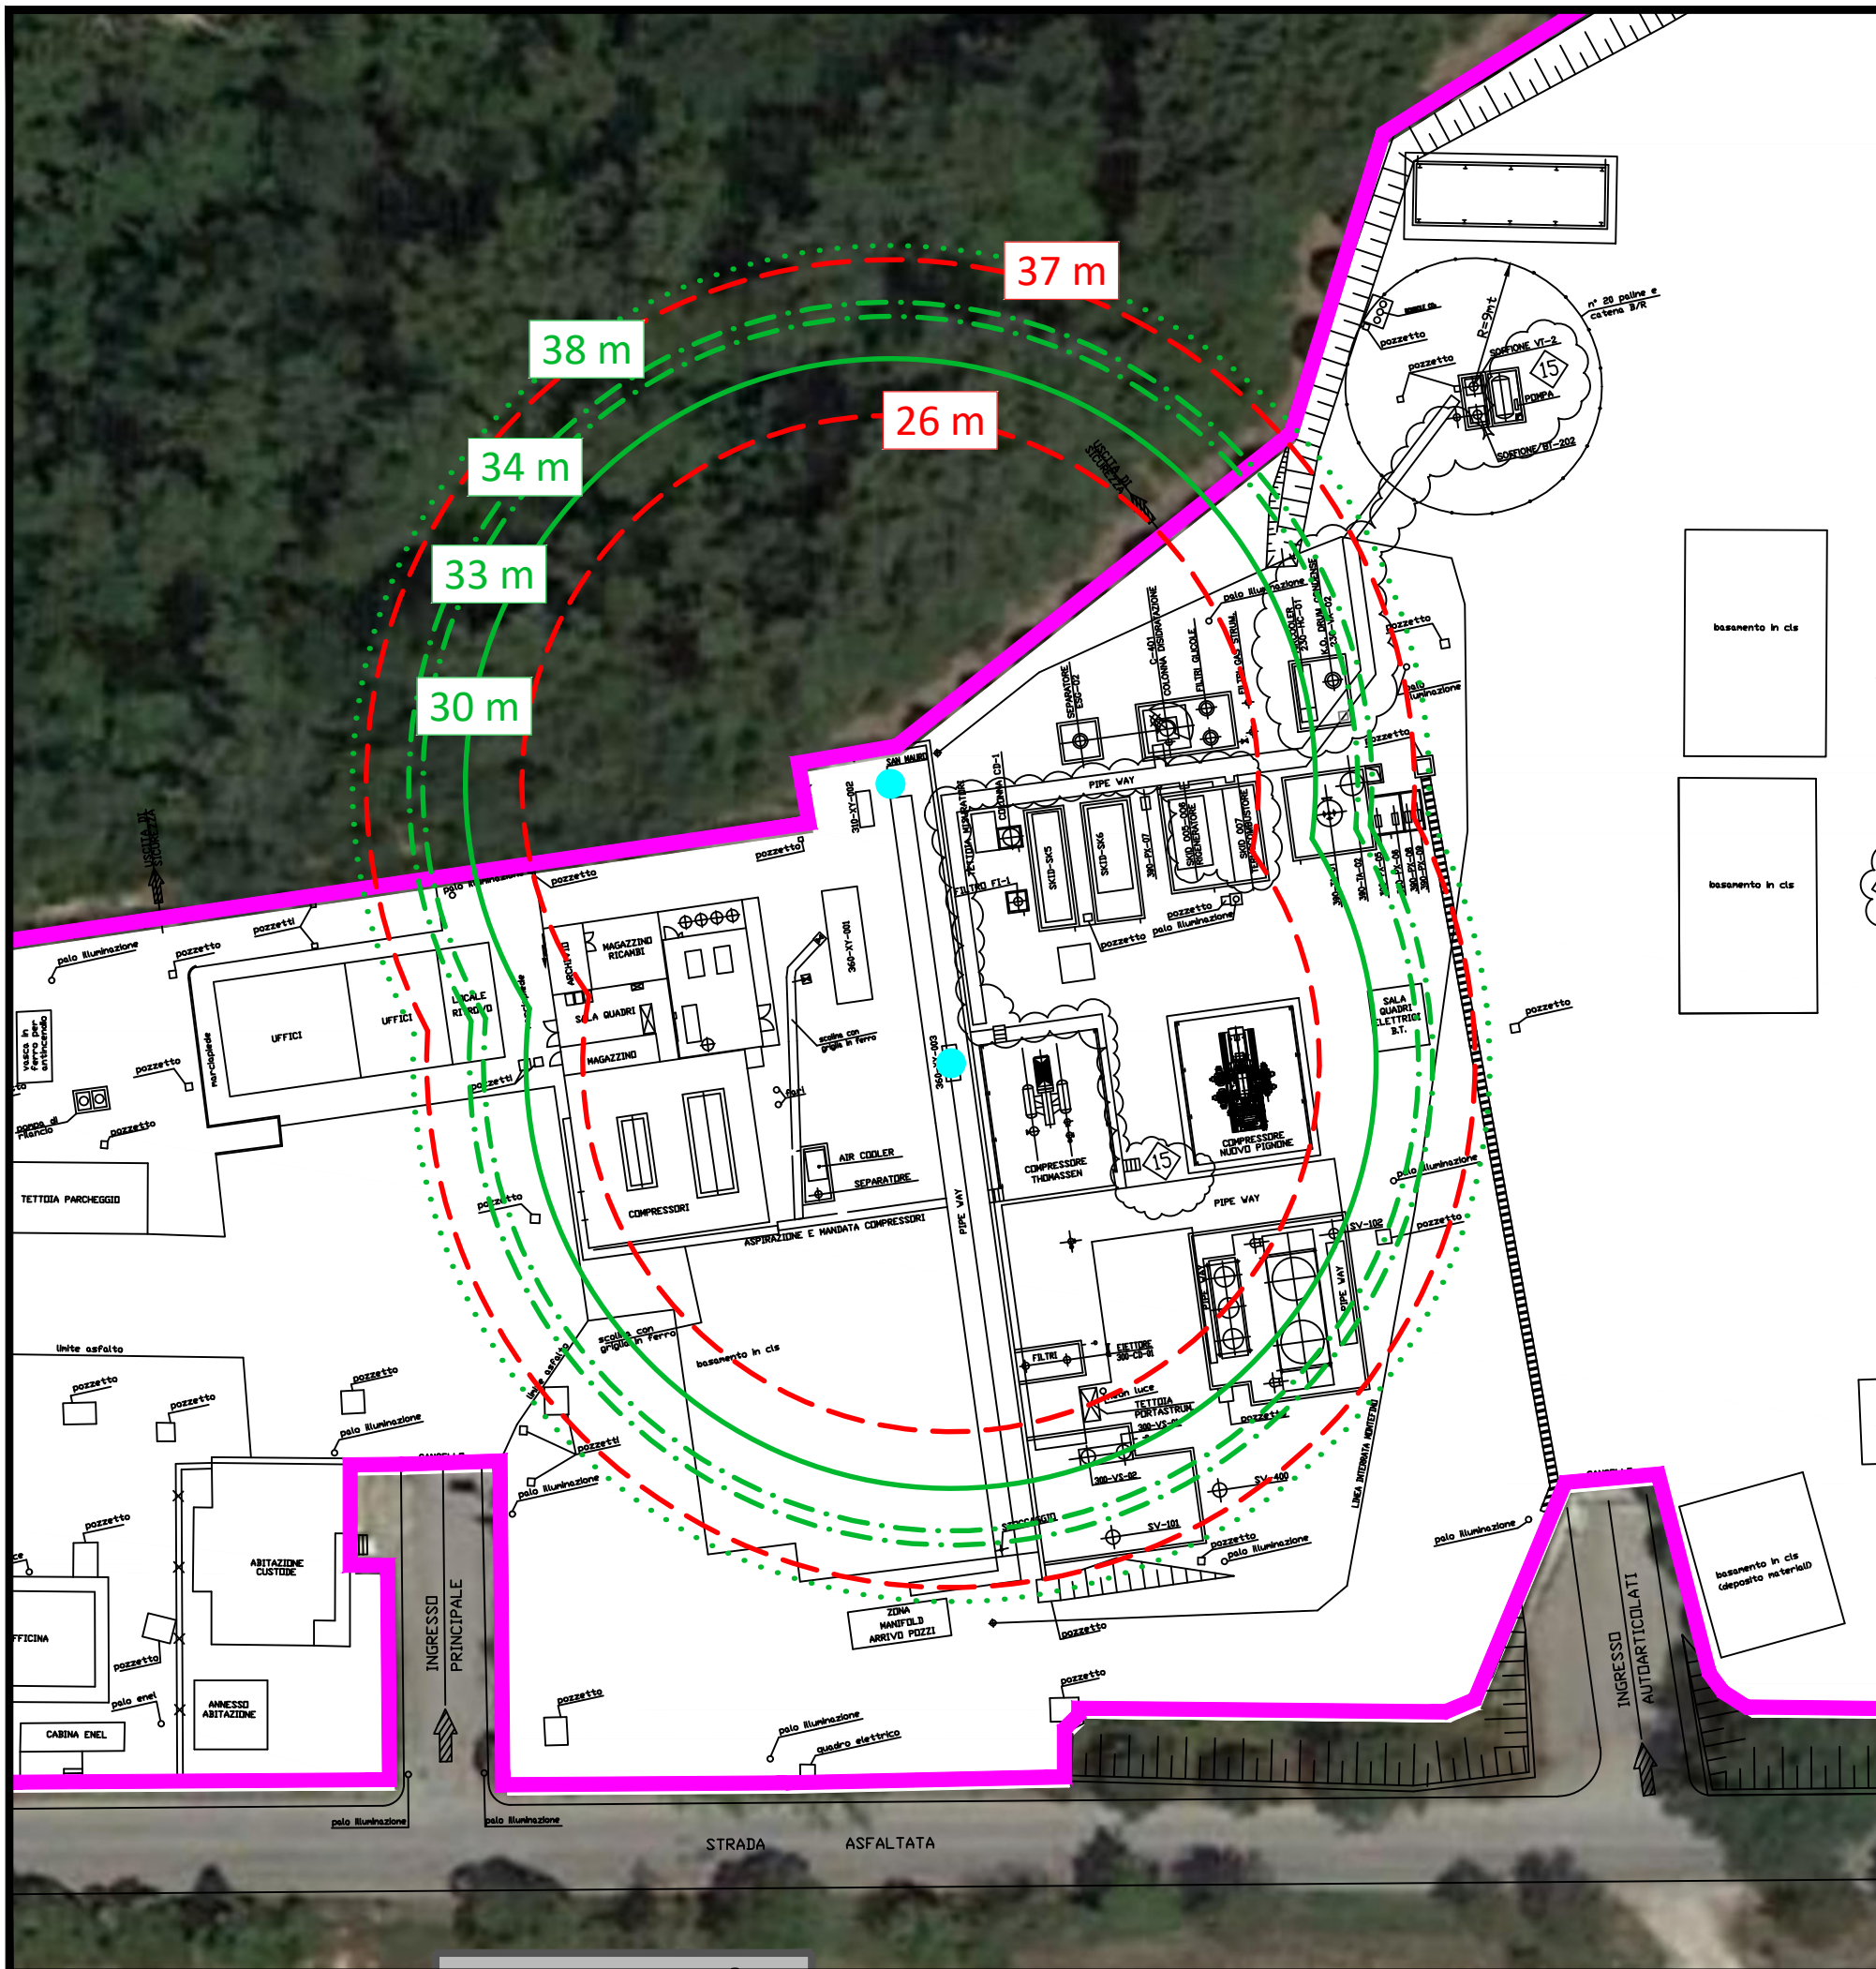


PUNTAMENTO	
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
LFL	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²
5 kW/m ²	3 kW/m ²

Confine

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			COMMESSA JOB	71980	
	CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			VR	AR	GR
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DATA-DATE	Gennaio 2020	
CENTRALE			SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:500	
Mappa delle conseguenze - R-C-8			DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze	
Allegato C.4.3			FOLGIO SHEET	8	DI OF 13
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden					
REV.	1	2	3	FORM SIZE	A3
	4	5	6		

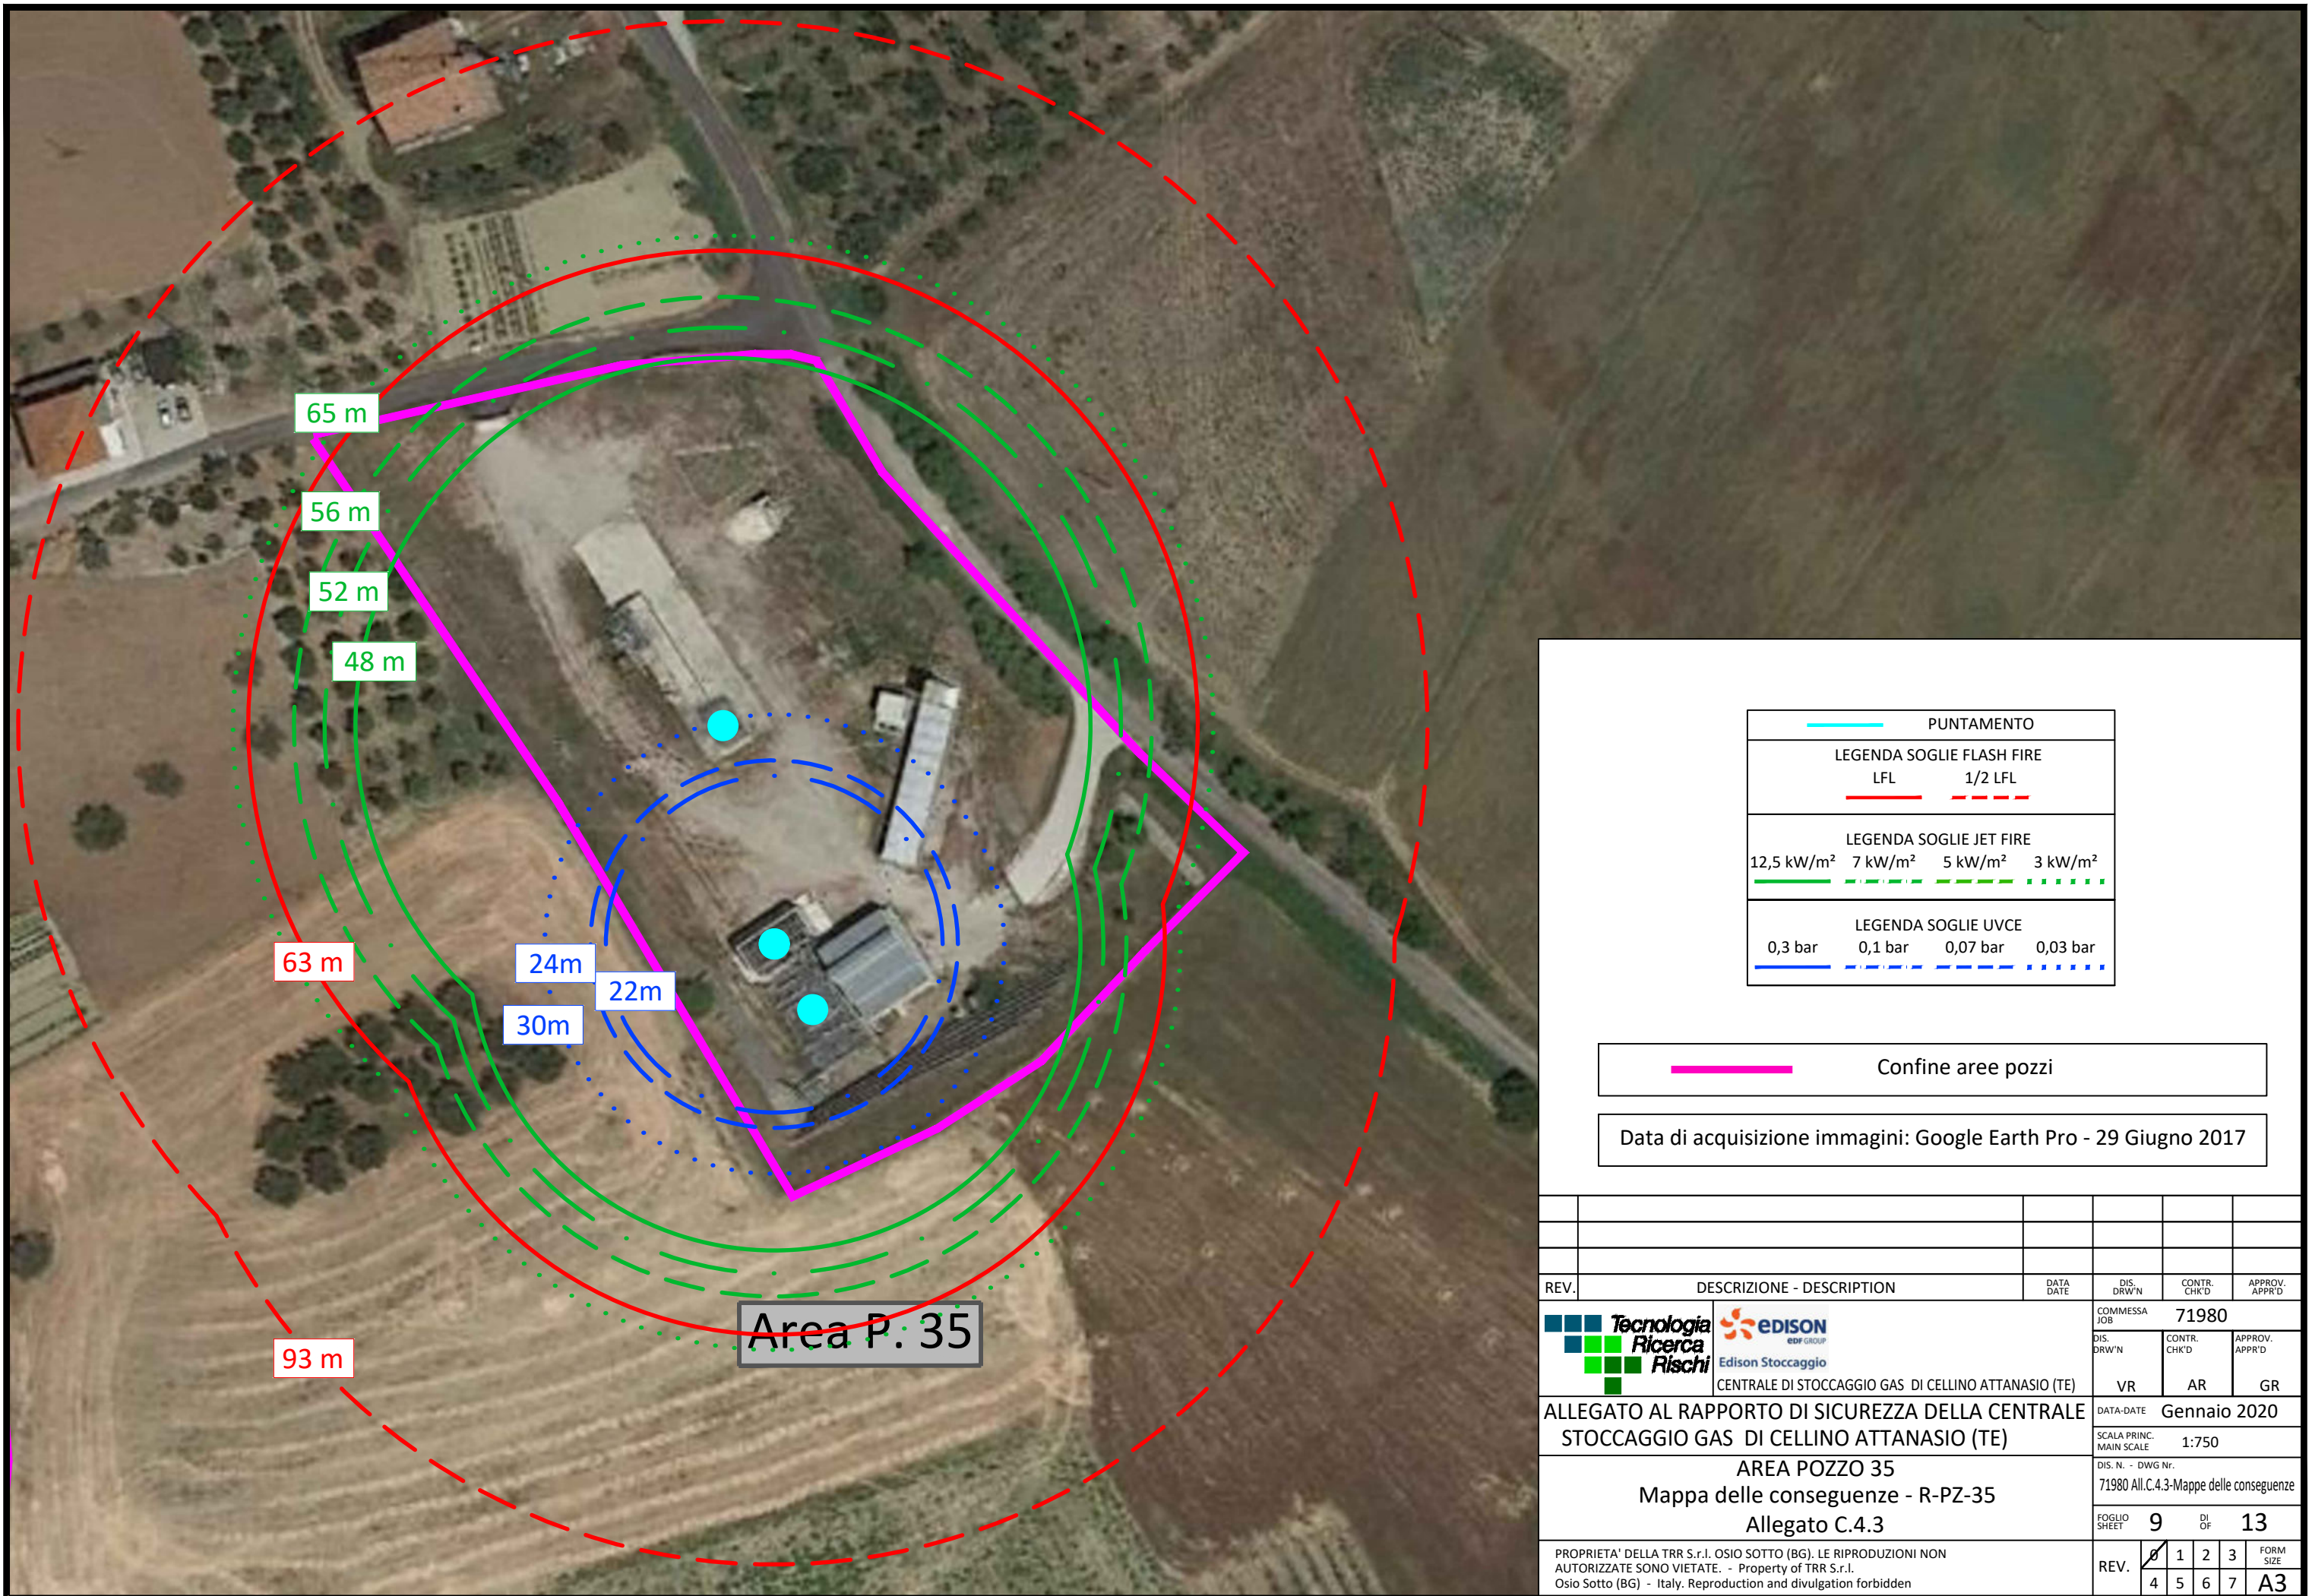

65 m

56 m

52 m

48 m

63 m

24m

22m

30m

93 m

Area P. 35

PUNTAMENTO			
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE			
LFL	1/2 LFL		
LEGENDA SOGLIE JET FIRE			
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²
LEGENDA SOGLIE UVCE			
0,3 bar	0,1 bar	0,07 bar	0,03 bar

Confine aree pozzi

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			COMMESSA JOB	71980	
CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			VR	AR	GR
AREA POZZO 35			DATA-DATE Gennaio 2020		
Mappa delle conseguenze - R-PZ-35			SCALA PRINC. MAIN SCALE 1:750		
Allegato C.4.3			DIS. N. - DWG Nr. 71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
FOLGIO SHEET 9			DI OF 13		
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden			REV.	FORM SIZE	
	1	2	3	A3	
4	5	6	7		

Area P. 19

Area P. 35

Area P. 25/29/36

55 m

85 m

52 m

48 m

56 m


65 m

PUNTAMENTO			
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE			
LFL	1/2 LFL		
LEGENDA SOGLIE JET FIRE			
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²

Confine aree pozzi

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			COMMESSA JOB 71980		
			DIS. DRW'N VR	CONTR. CHK'D AR	APPROV. APPR'D GR
CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)					
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DATA-DATE	Gennaio 2020		
		SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:1.000		
AREA POZZO 26/29/36		DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
Mappa delle conseguenze - R-PZ-25		FOLGIO SHEET	10	DI OF	13
Allegato C.4.3		REV.	1	2	3
			4	5	6
			7		A3
<small>PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden</small>					

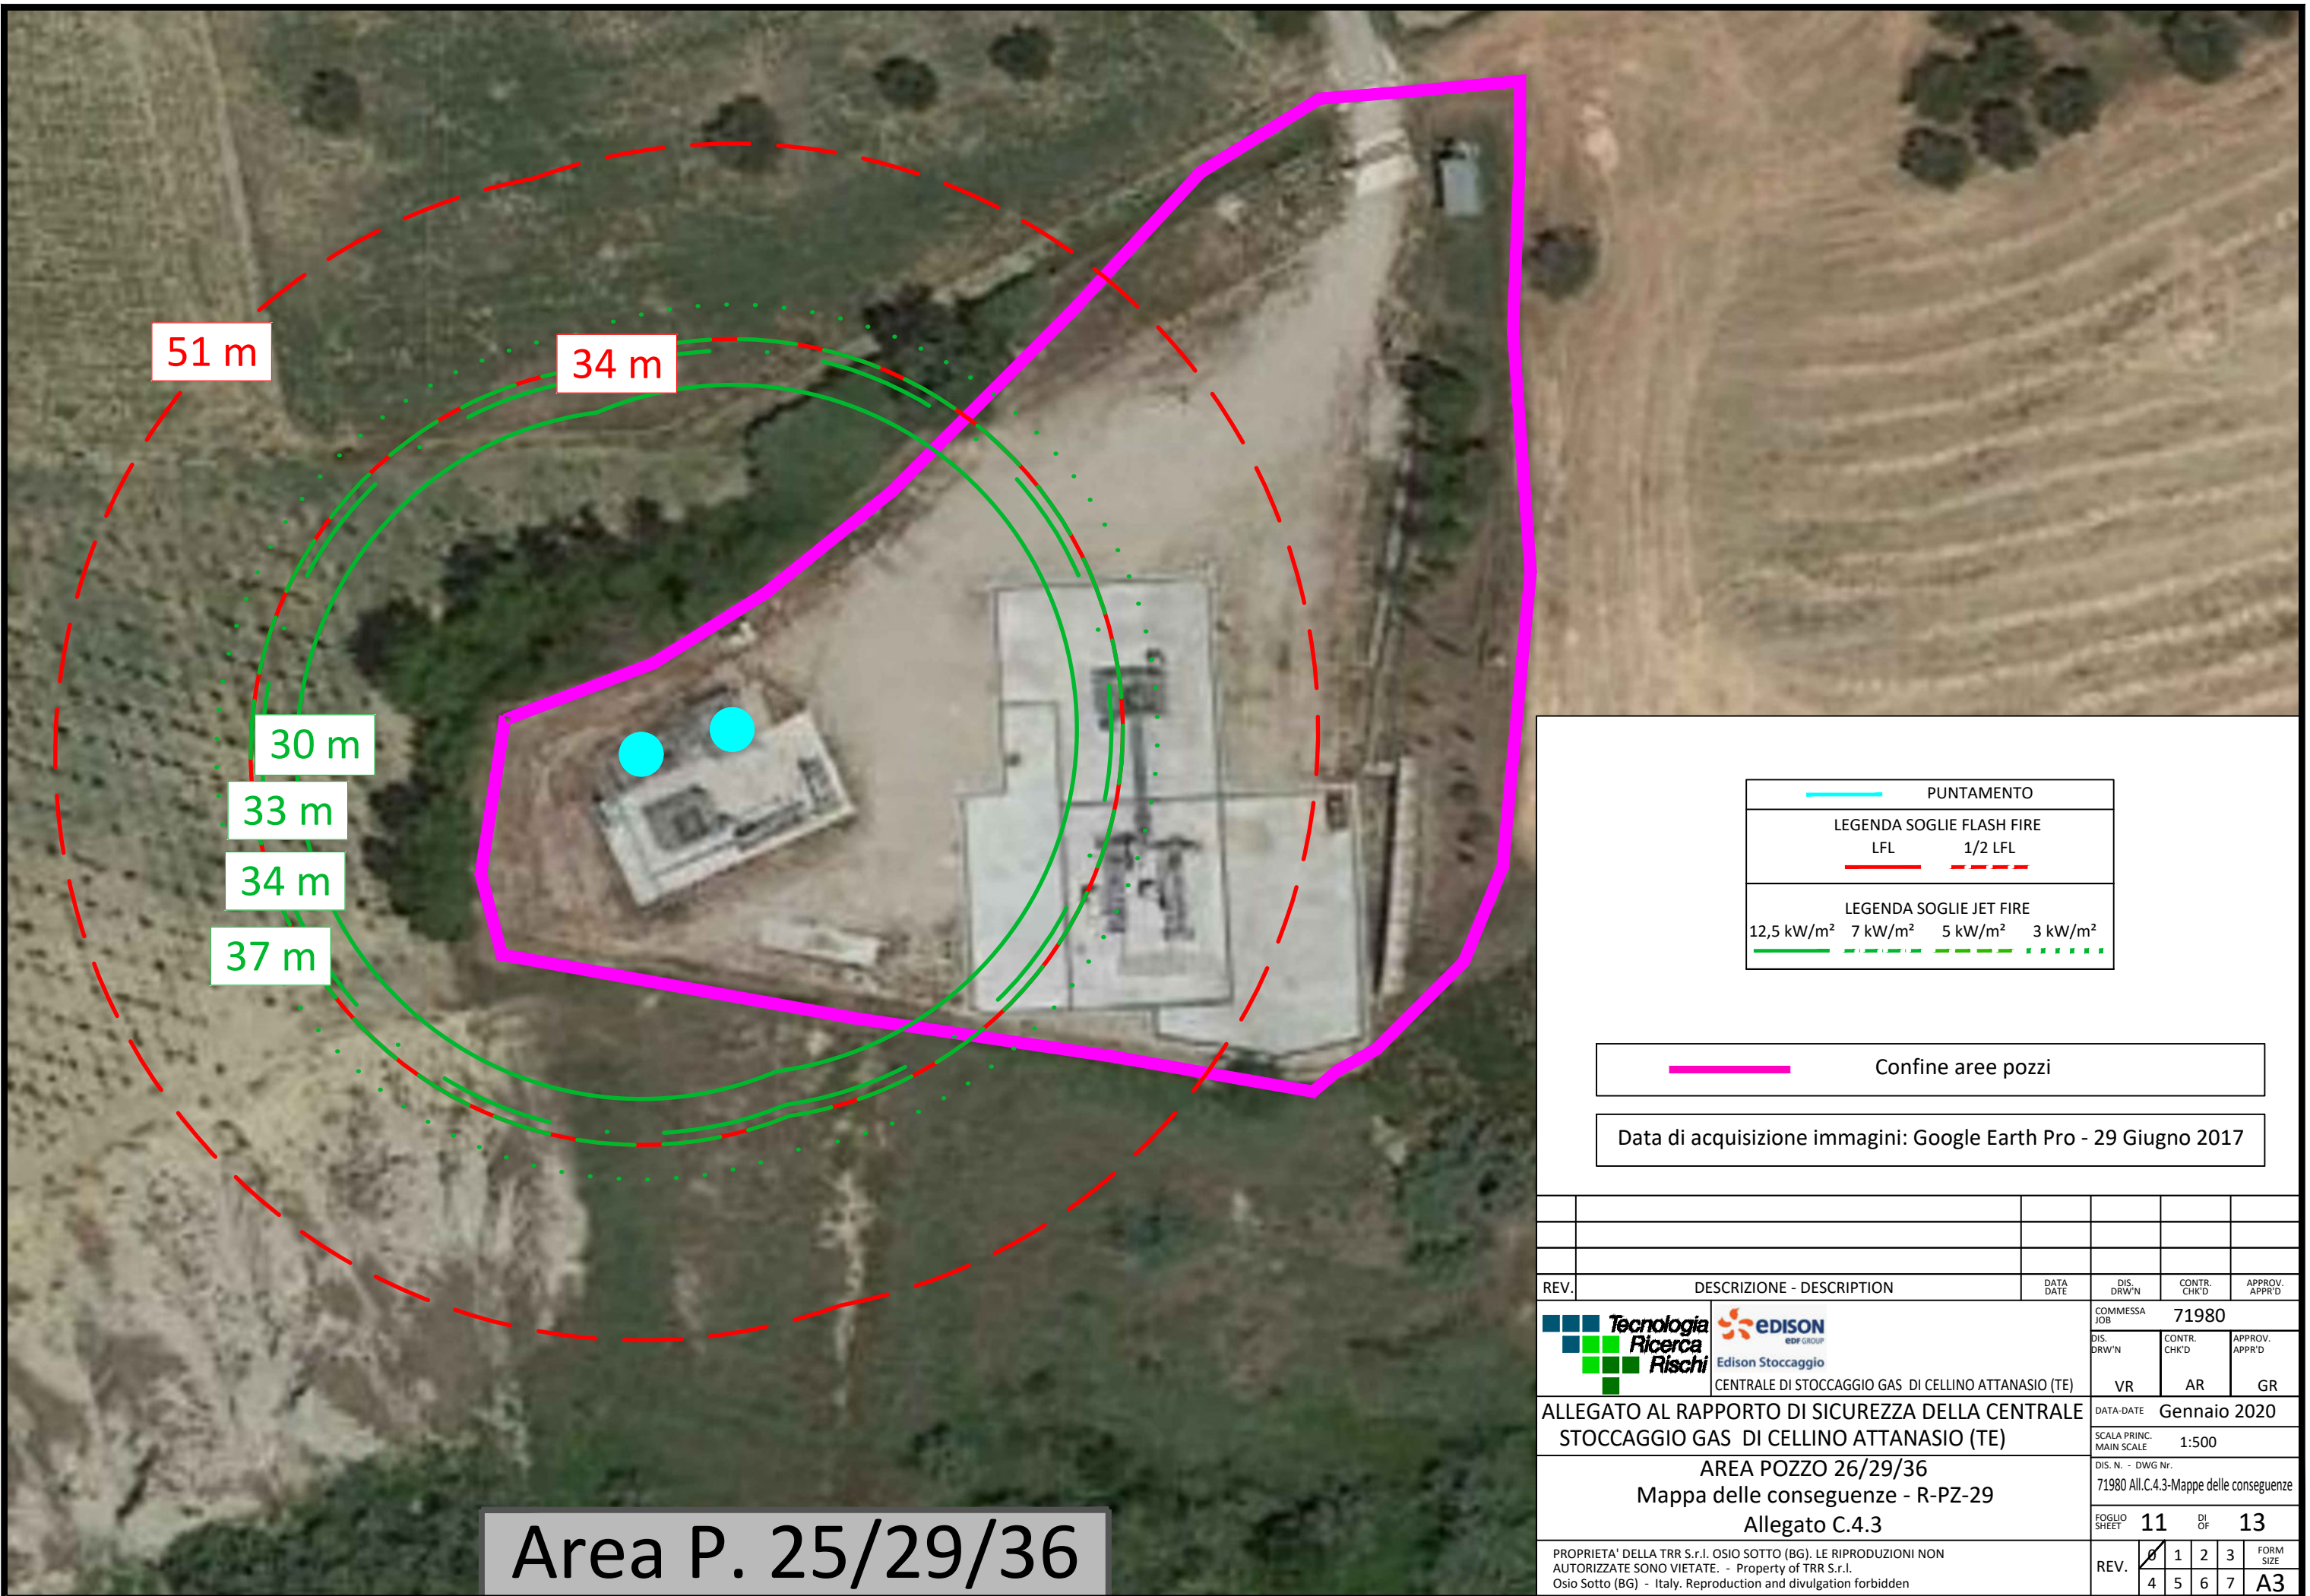

51 m

34 m

30 m

33 m

34 m

37 m


Area P. 25/29/36

PUNTAMENTO	
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
LFL	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
12,5 kW/m ²	7 kW/m ² 5 kW/m ² 3 kW/m ²

Confine aree pozzi

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
			VR	AR	GR
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)			DATA-DATE Gennaio 2020		
AREA POZZO 26/29/36 Mappa delle conseguenze - R-PZ-29 Allegato C.4.3			SCALA PRINC. MAIN SCALE 1:500 DIS. N. - DWG Nr. 71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
			FOLGIO SHEET 11	DI OF 13	FORM SIZE A3
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden			REV.	1 2 3 4	5 6 7

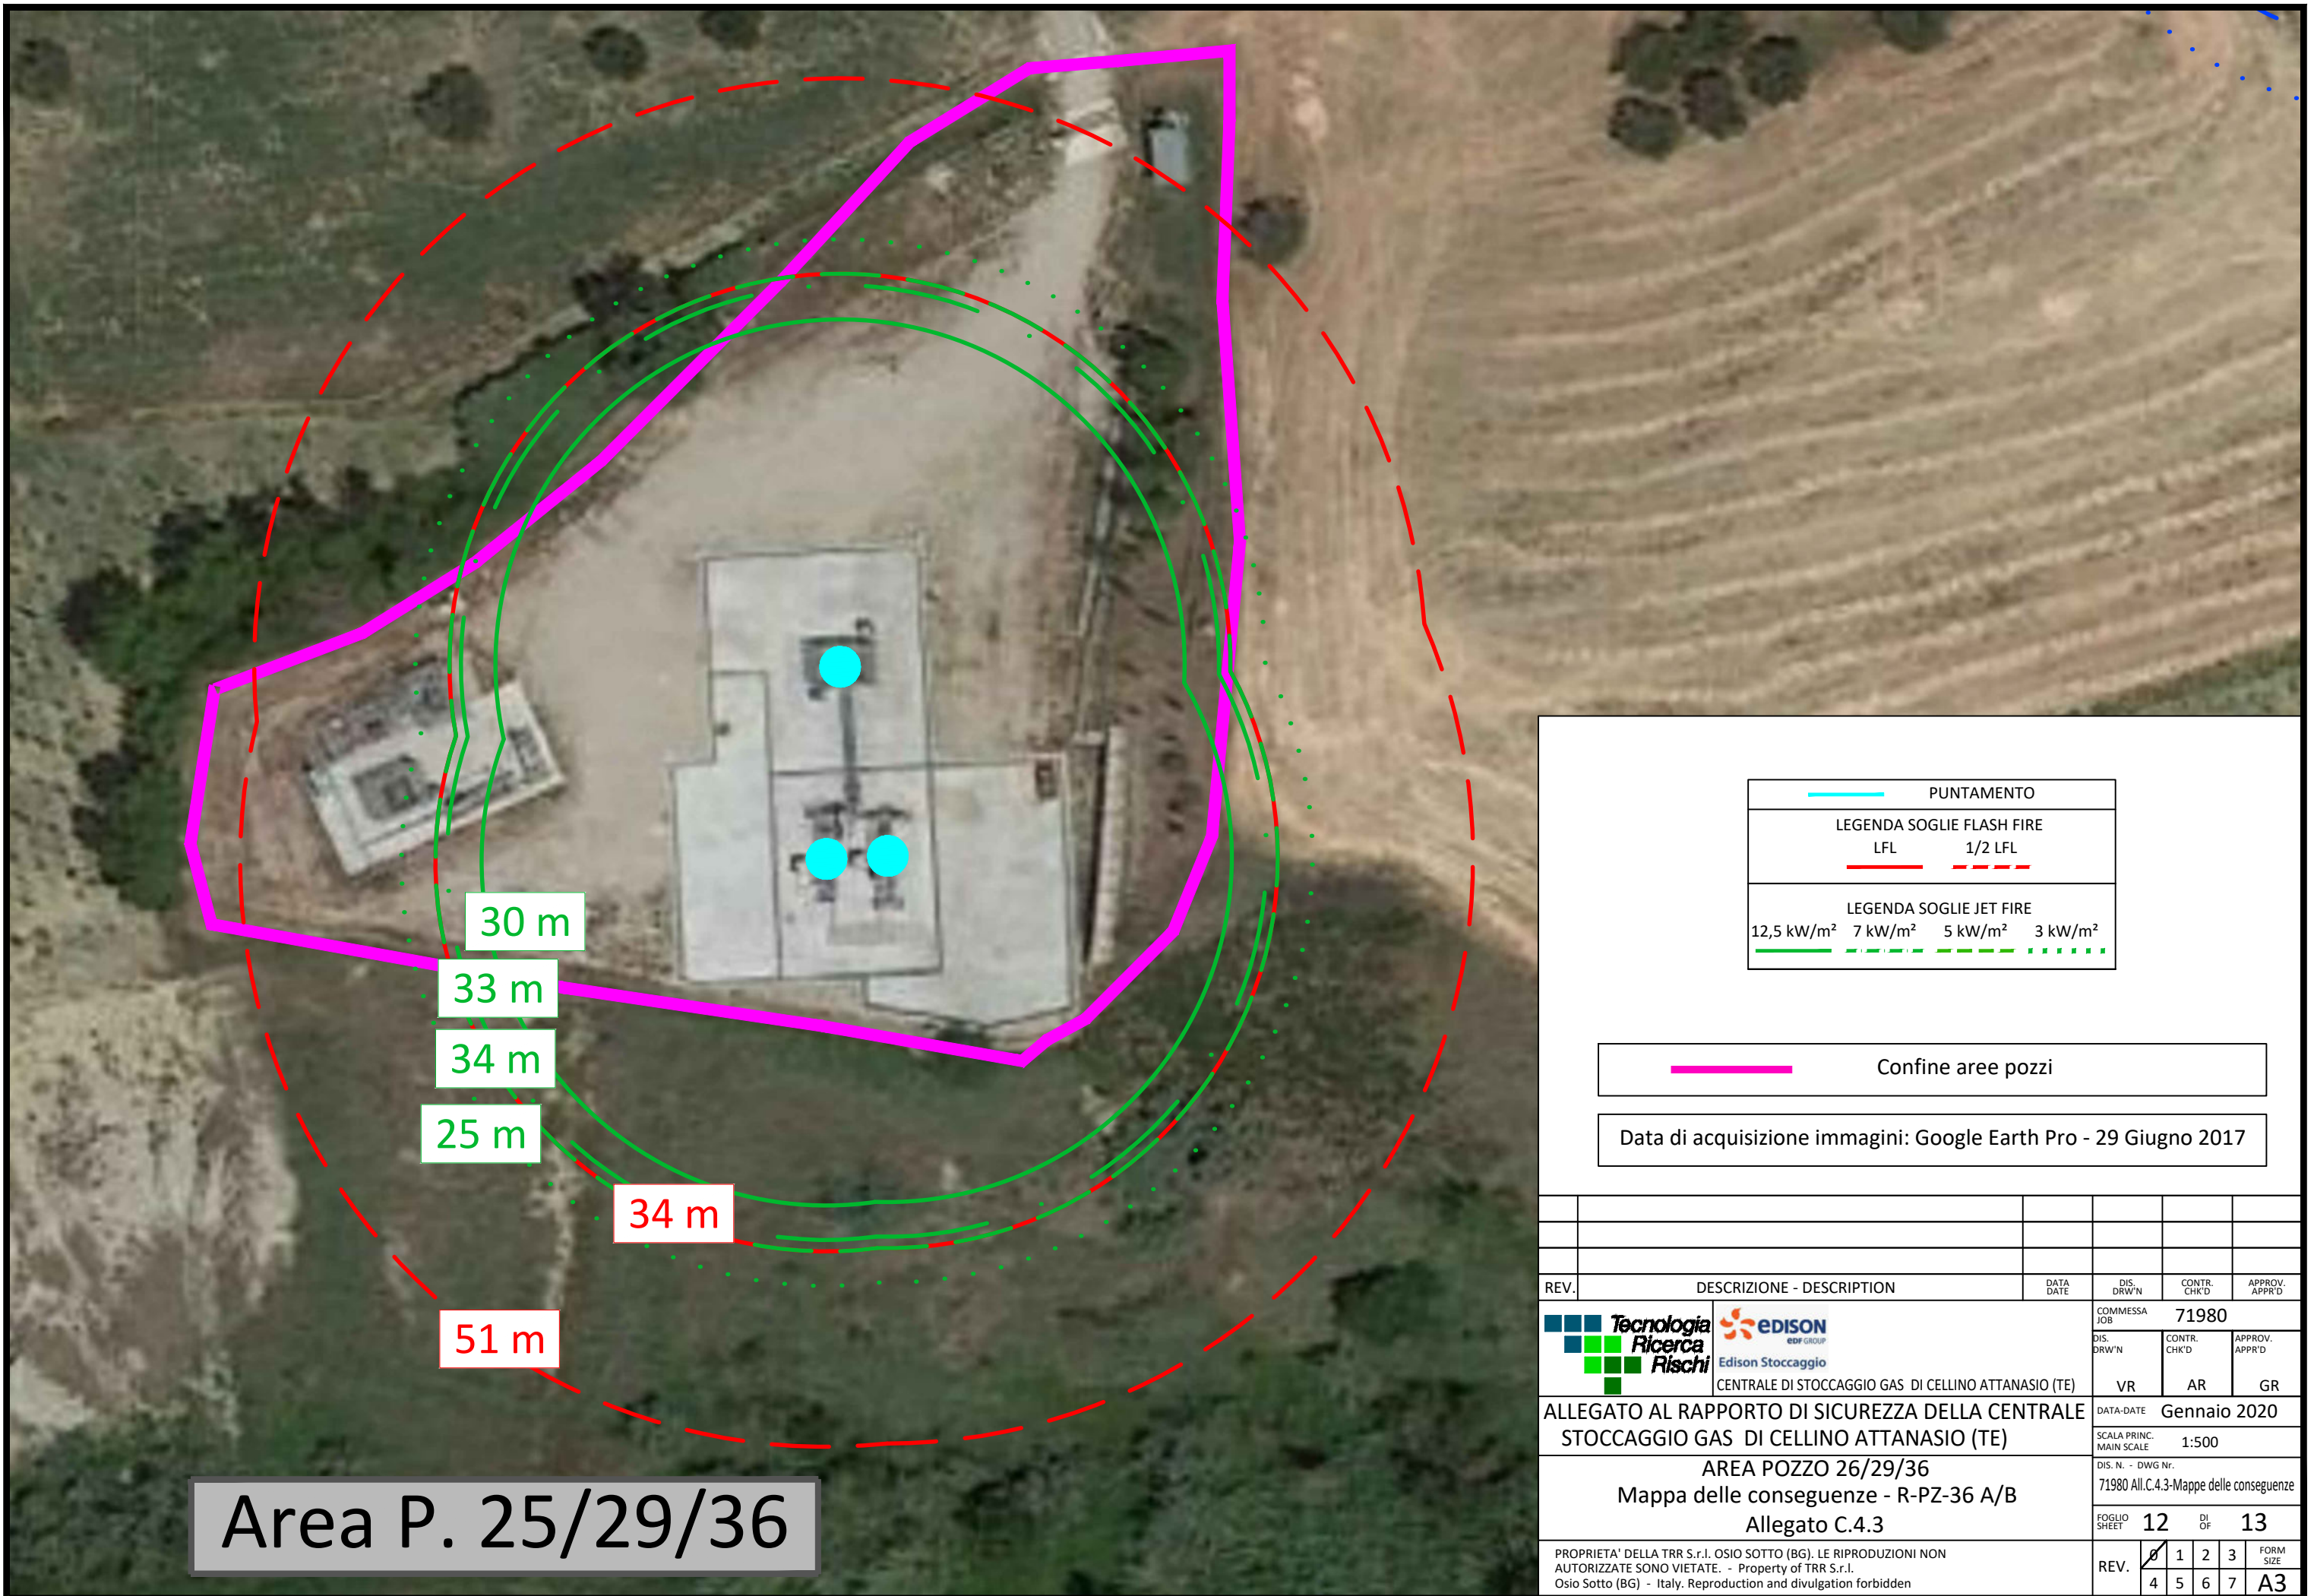

PUNTAMENTO	
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
LFL	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²
5 kW/m ²	3 kW/m ²

Confine aree pozzi

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
		COMMESSA JOB	71980		
CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D	
		VR	AR	GR	
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DATA-DATE	Gennaio 2020		
AREA POZZO 26/29/36		SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:500		
Mappa delle conseguenze - R-PZ-36 A/B		DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
Allegato C.4.3		FOLGIO SHEET	12	DI OF	13
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden		REV.	1	2	3
			4	5	6
			7	FORM SIZE A3	

Area P. 25/29/36

Area P. 19

37 m
33 m
34 m
30 m

34 m

51 m

PUNTAMENTO	
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE	
LFL	1/2 LFL
LEGENDA SOGLIE JET FIRE	
12,5 kW/m ²	7 kW/m ² 5 kW/m ² 3 kW/m ²

Confine aree pozzi

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 29 Giugno 2017

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
		COMMESSA JOB	71980		
	CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D	
		VR	AR	GR	
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA DELLA CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI CELLINO ATTANASIO (TE)		DATA-DATE	Gennaio 2020		
		SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:500		
AREA POZZO 19 Mappa delle conseguenze - R-PZ-19 A/B Allegato C.4.3		DIS. N. - DWG Nr.	71980 All.C.4.3-Mappe delle conseguenze		
		FOLGIO SHEET	13	DI OF	13
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden		REV.	1	2	3
			4	5	6
			7	FORM SIZE A3	